



# ROZVADĚČ RMK


## Úprava

### TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ:	Plastová rozvodnice, přisazená montáž
PŘÍVOD:	SHORA/ZDOLA
VÝVOD:	SHORA/ZDOLA
IP:	65
ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3NPE 230V 50Hz TN-C-S OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
POZNÁMKA:	
Pi :	-

Č. ZAKÁZKY: 16-048	PARÉ:	INVESTOR: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8	
DATUM: 19/05/2017		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
POČET STRAN: 3		STAVBA: VÝSTAVBA DĚTSKÉHO SPORT. HŘIŠTĚ ZŠ B.HRABALA, NA KORÁBĚ 350/2, PRAHA 8	
STRANA: 1		ČÁST DOKUMENTACE: TECHNIKA PROSTŘEDÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 projekty a povolení staveb ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	Č. ČÁSTI: D.1.4	
Ing. Pavel HROCH		NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RMK	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: Ing. Pavel HROCH		Č. VÝKRESU: D.1.4.gh.6	
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Karel KREYSA			
VYPRACOVAL: Ing. Leoš KAŇA			



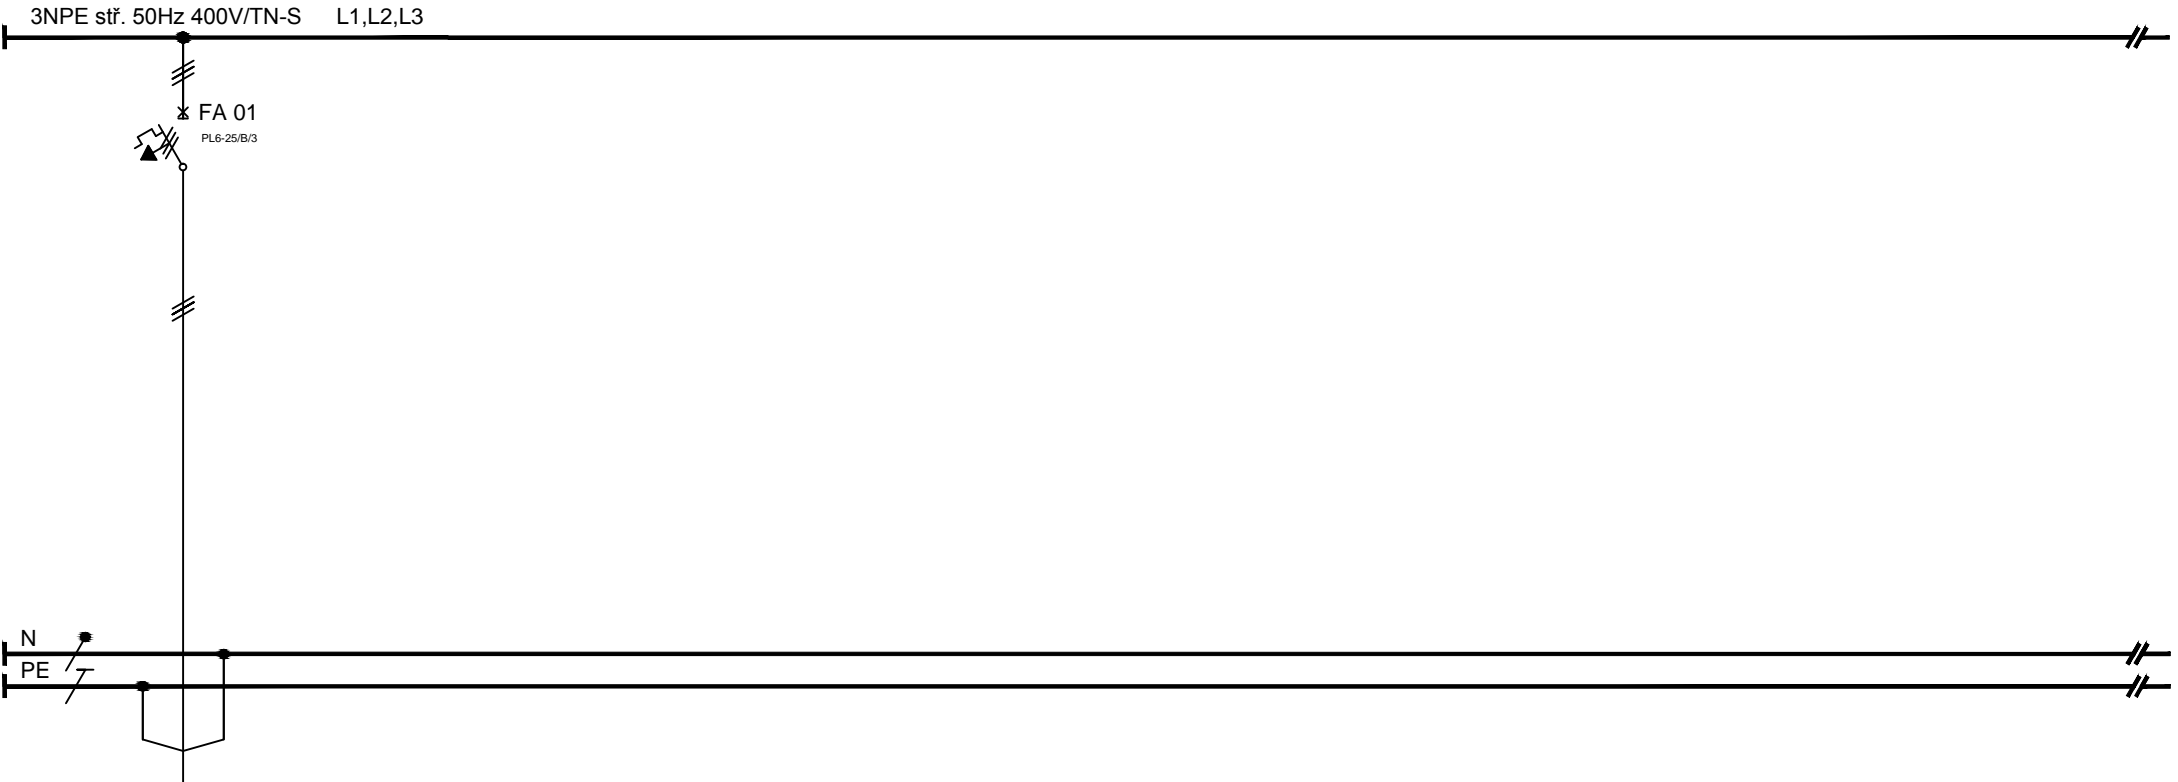

ČÍSLO.OBV.	RMKH															
KABEL	CYKY-J															
PRŮŘEZ	5x6															
Č.KABELU	WLRMKH															
Pi (kW)	2															
KAM	RMKH															
	0.01															

ČÍSLO STRANY:	3	VYPRACOVAL	Ing. Leoš Kaňa	
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.gh.6	NÁZEV VÝKRESU:	ÚPRAVA ROZVADĚČE RMK	