

DISTRIBUČNÍ VEDENÍ PRE.
STÁVAJÍCÍ KABEL VN 22kV – V ZEMI.
KABEL SE PŘERUŠÍ A ZASMYČKUJE SE
DO NOVÉ TRAFOSTANICE 22/0,4kV.

OPRAVA ROZVODŮ DS 22kV, NOVÁ TRAFOSTANICE,
PŘÍPOJKA NN A PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ SE PROVEDE
V RAMCI SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.4.d.1.
PROVEDE PRE Distribuce a.s. A NÁSLEDNĚ ZŮSTANE
V JEJÍM MAJETKU.

NOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ NN
PRO NOVÝ ODBĚR NOVOSTAVBY
SPORTOVNÍ HALY.

DISTRIBUČNÍ VEDENÍ PRE.
NOVÝ KABEL NN – V ZEMI.
NOVÁ PŘÍPOJKA NN.


NOVÁ TRAFOSTANICE
22/0,4kV – KIOSEK.

NOVÁ SMYČKA VN
DO TRAFOSTANICE

NOVÁ SPOJKA

NOVÁ TRAFOSTANICE
22/0,4kV – KIOSEK.

ul. Žemosecá - OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE

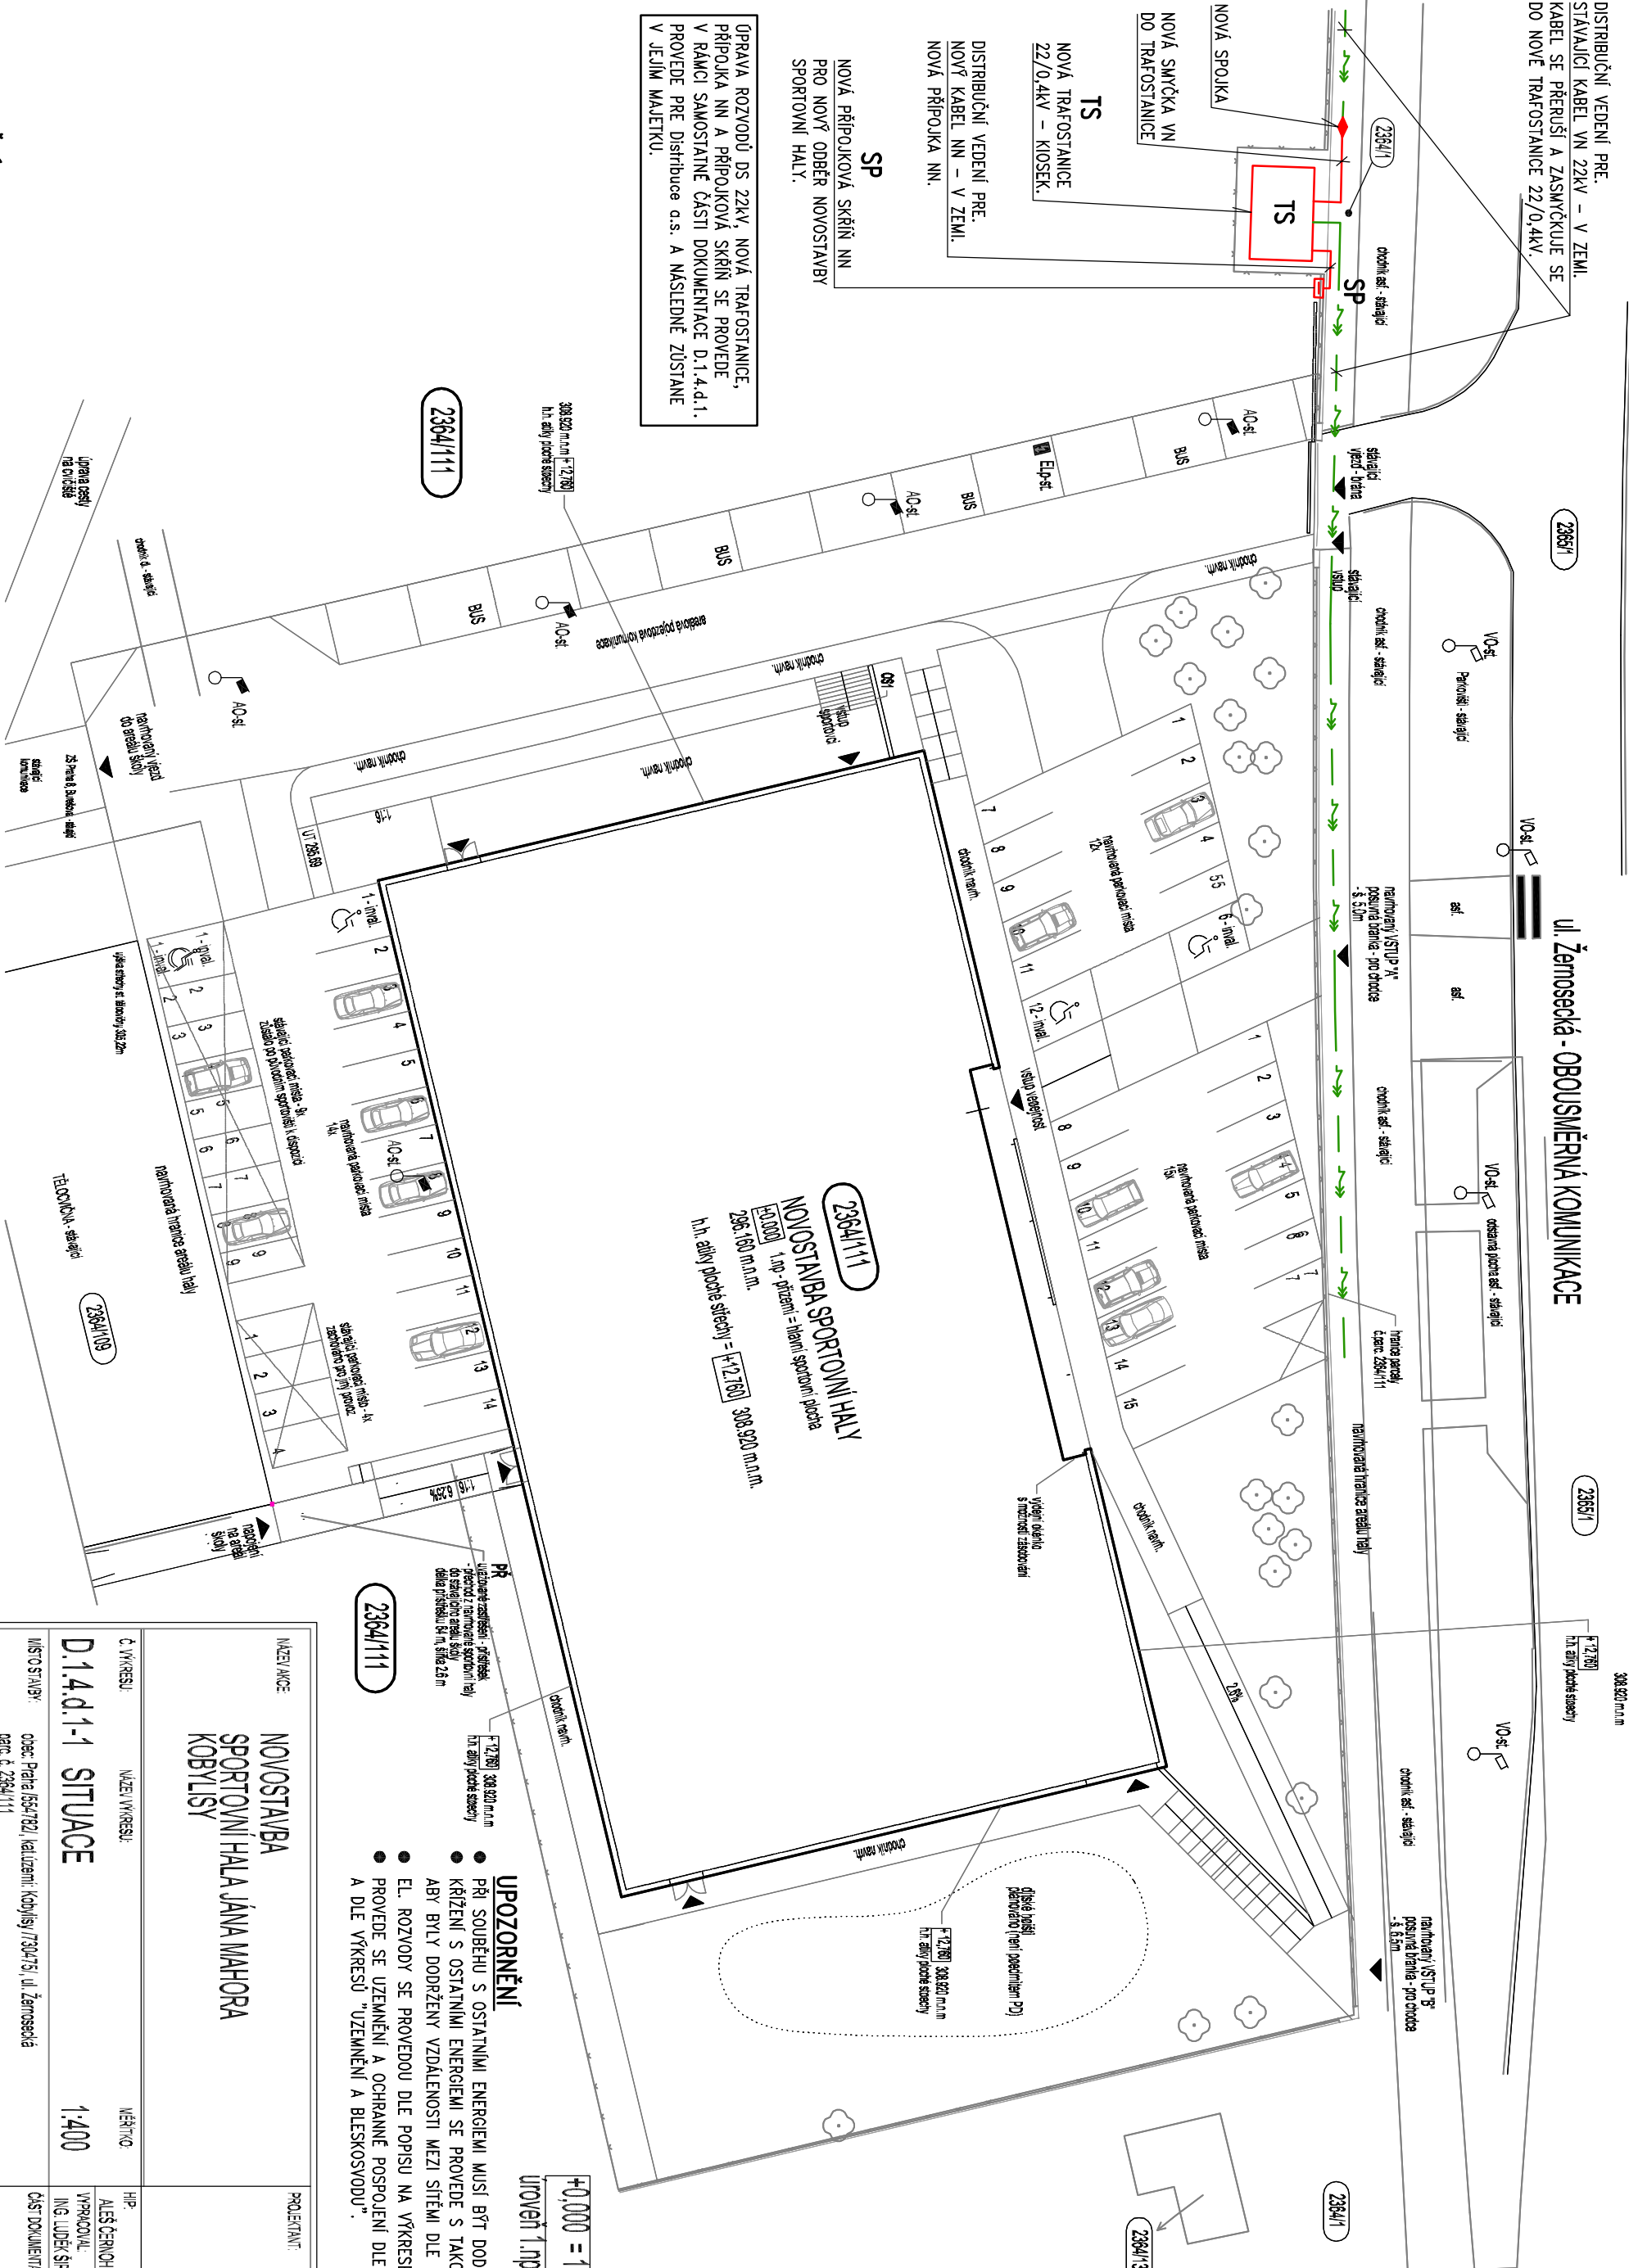

2364/111
NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY
1.np - přizemí = hlavní sportovní plocha
40.000 1.np - přizemí = hlavní sportovní plocha
296.160 m.n.m.
h.h. aliny ploché střechy = 12.780 306.920 m.n.m.

2364/111

UPOZORNĚNÍ

- PŘI SOUBĚHU S OSTATNÍMI ENERGIEMI MUSÍ BÝT DODRŽENY ODSUPURY DLE ČSN 736005.
- KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI ENERGIEMI SE PROVEDE S TAKOVOU HLoubKOU ULOŽENÍ, ABY BYLY DODRŽENY VZDÁLENOSTI MEZI SÍŤMI DLE NORMY ČSN 736005.
- EL. ROZVODY SE PROVEDOU DLE POPISU NA VÝKRESECH A V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- PROVEDE SE UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJENÍ DLE TECH. ZPRÁVY A DLE VÝKRESŮ "UZEMNĚNÍ A BLESKOVODU".

NÁZEV AKCE		PROJEKTANT:	
NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY JANA MAHORA KOBYLISY			
Č. VÝKRESU:		MĚŘITÍK:	
D.1.4.d.1-1 SITUACE		1:400	
MÍSTO STAVBY:		ČÍSLO DOKUMENTACE:	
obec Praha 1654/782, katastrální území Kobylisy 7730475, ul. Žemosecá parc. č. 2364/111		D.1.4.d.1 PŘÍPOJKA SILNOPROUDU	
INVESTOR:		ZNAČENÍ:	
Městská část Praha 8 Zemědělská 1135, IČ: 18000 Praha 8		22202 - E1096	
STUPEŇ PR:		Datum:	
dokumentace pro výhled rozhodnutí o umístění stavby		06.22	