

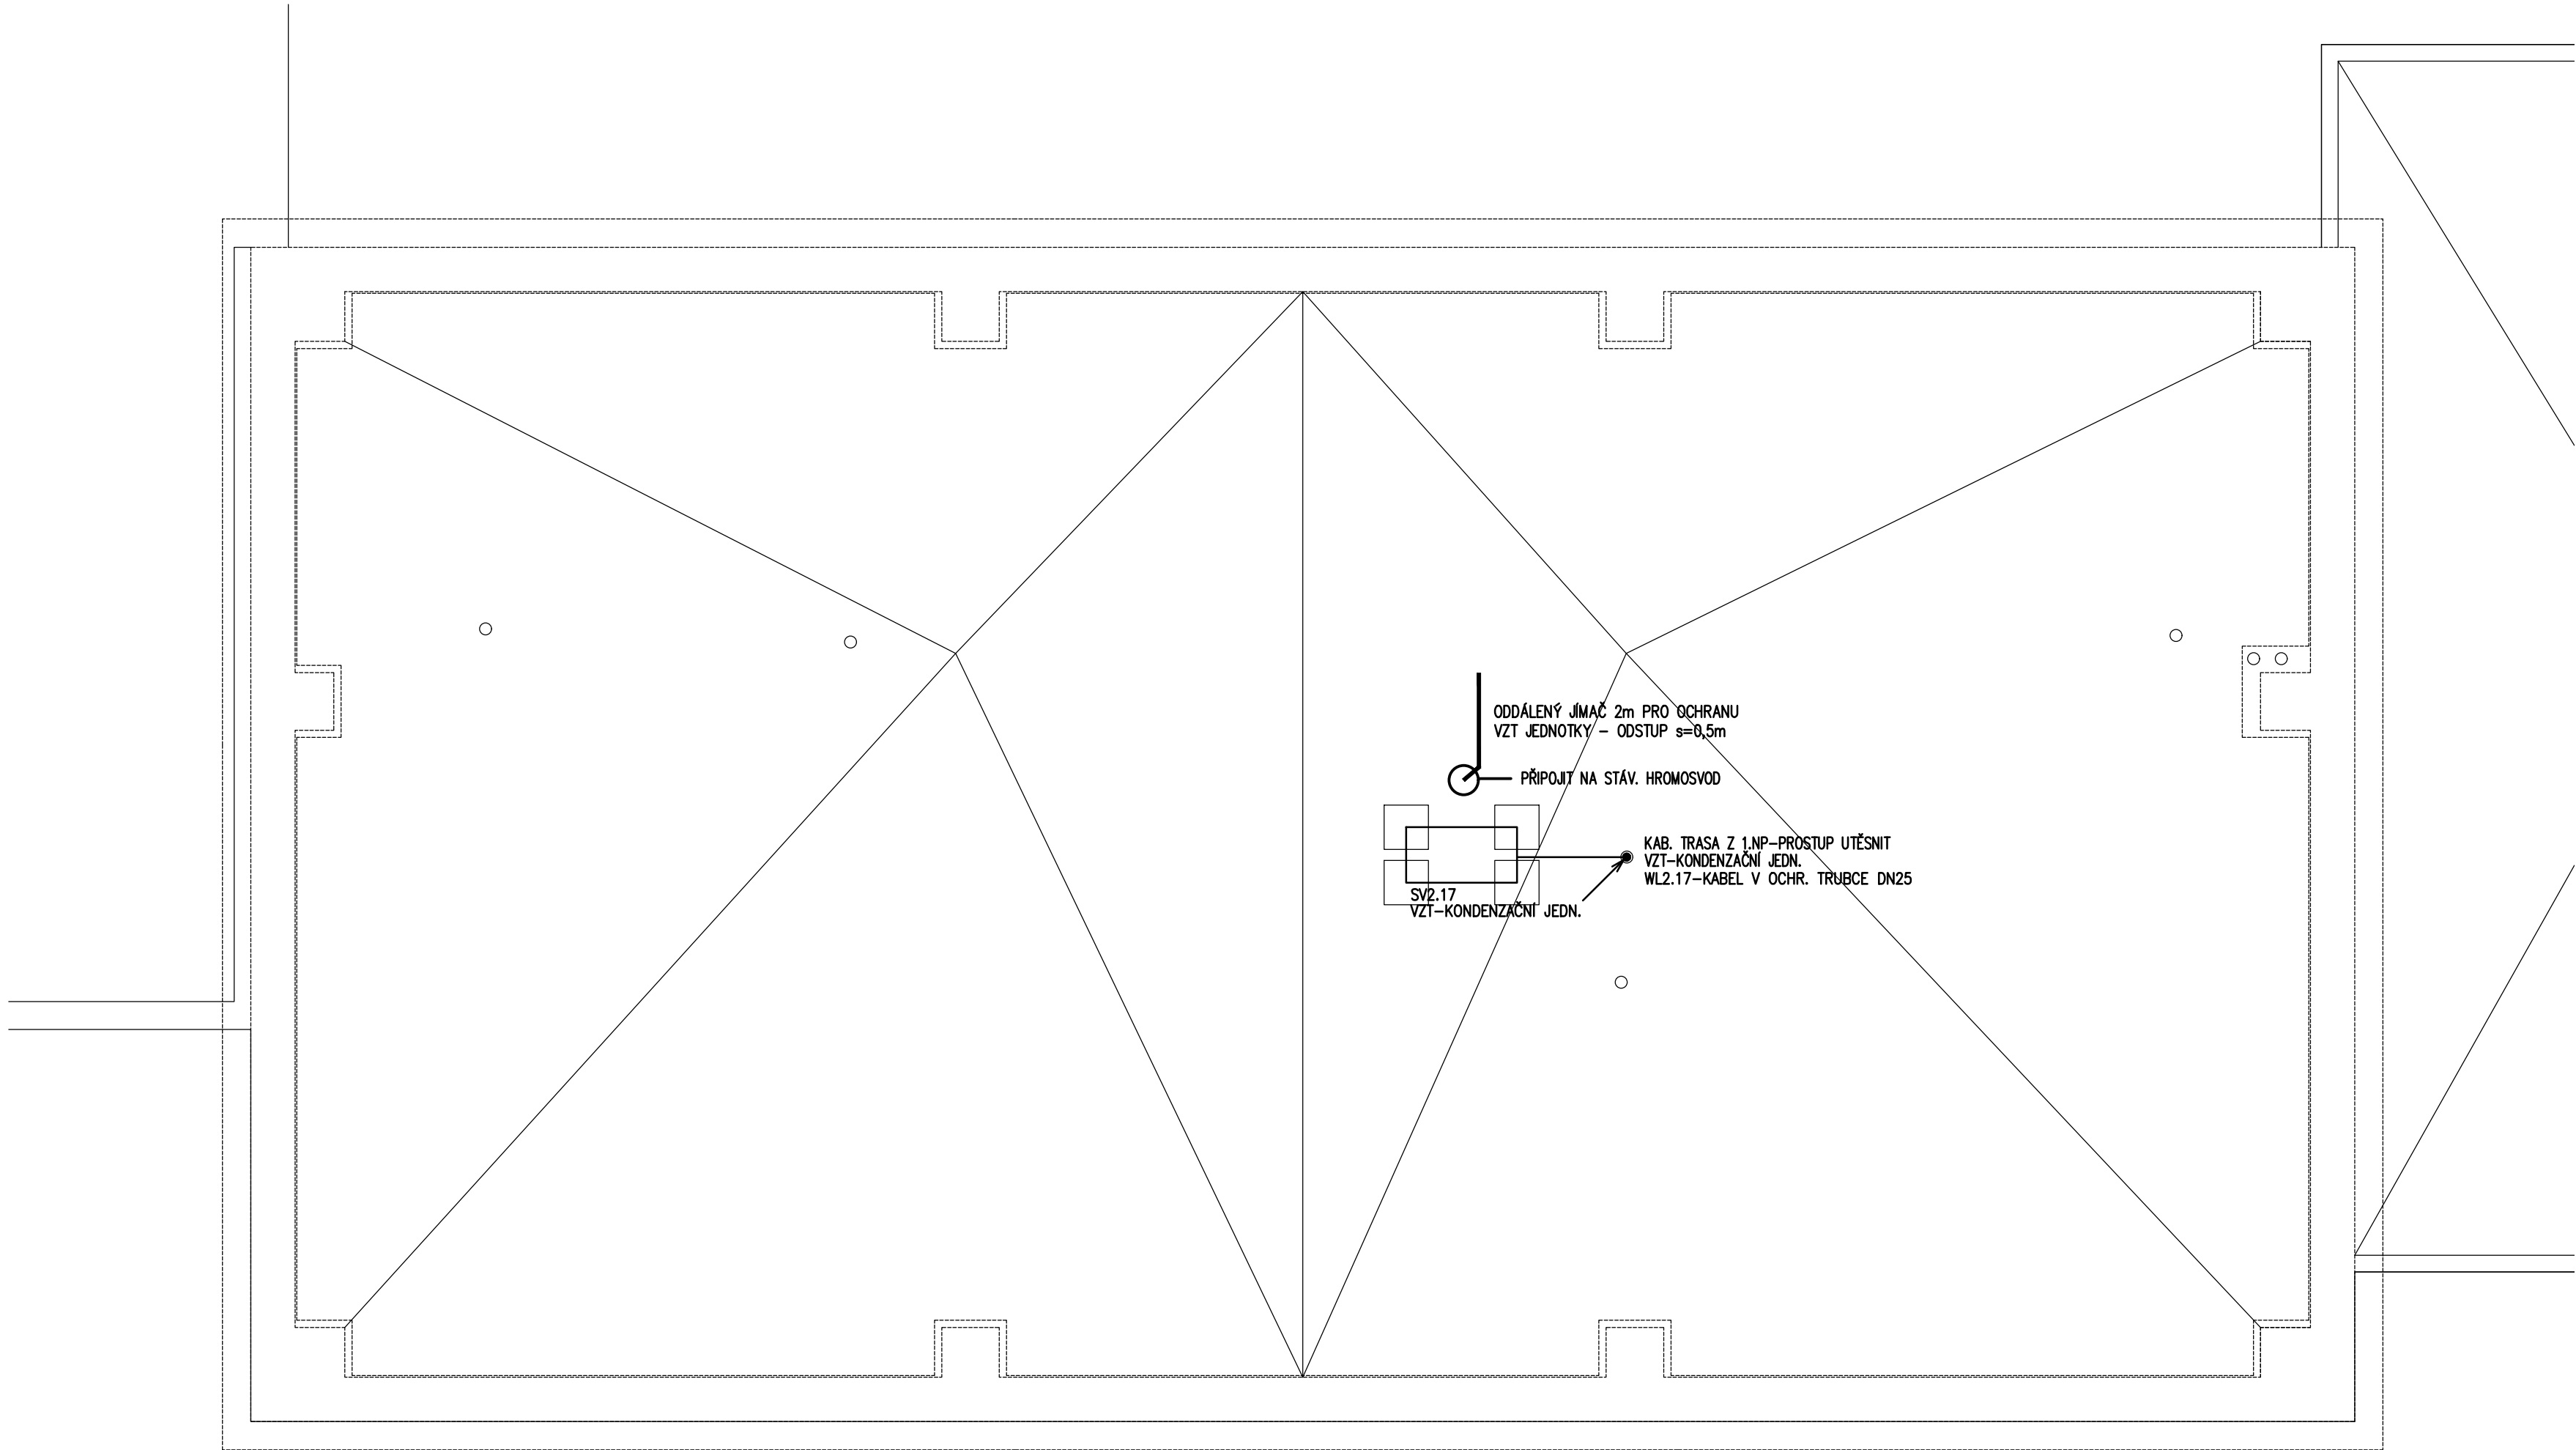


STŘECHA

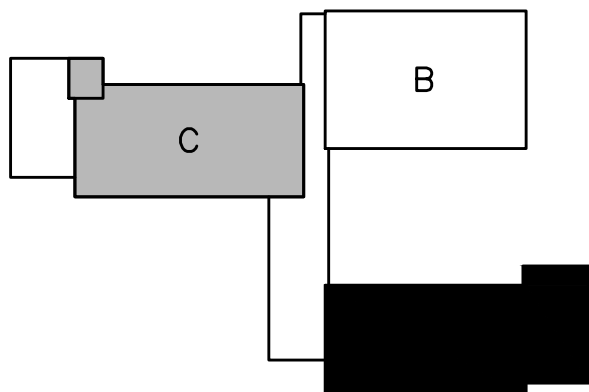


ODDÁLENÝ JÍMAC 2m PRO OCHRANU
VZT JEDNOTKY – ODSTUP s=0,5m
PŘÍPOJIT NA STÁV. HROMOSVOD
KAB. TRASA Z 1.NP–PROSTUP UTĚSNIT
VZT-KONDEZAČNÍ JEDN.
WL2.17–KABEL V OCHR. TRUBCE DN25
SV2.17
VZT-KONDEZAČNÍ JEDN.



±0,000 = 301,04 BpV

LEGENDA

- VZT
- KONDEZAČNÍ JEDNOTKA VZT NA STŘEŠE PAVILONU A
- VÝVOD 3f
- STOUPACÍ VEDENÍ NAHORU
- STOUPACÍ VEDENÍ DOLU
- NOVÝ ROZVÁDĚČ PRO PATRO 1.NP
- KABELOVÁ TRASA
- JÍMACÍ TYČ v.2m PRO OCHRANU KONDEZAČNÍ JEDNOTKY
VČETNĚ BETONOVÉHO PODSTAVCE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZAKÁZKOVÉ Č.:	RAZÍTKO AUTORIZACE:
 ATELIER GENESIS spol. s r.o.		270_3_4	
NAD KAZANKOU 194/32, 171 00 PRAHA 7–TROJA IČO: 64574652, DIČ CZ–64574652 WWW.ATELIERGENESIS.CZ		GSM: 604268857 TEL.: 222521830, 222516112 E-MAIL: GENESIS@ATELIERGENESIS.CZ	
PROJEKTANT:		ZAKÁZKOVÉ Č.:	
Jan Bouška Projekce elektrotechnických zařízení tel. 608853713 e-mail: bouskaja@seznam.cz IČO: 75445841			
INVESTOR:	GERONTOLOGICKÉ CENTRUM V PRAZE 8 ŠIMŮNKOVA 1600/5, PRAHA 8 – KOBYLISY, 182 00	HIP:	ING. ARCH. VÍT DUŠEK
AUTOR:		AUTOR:	ING. ARCH. VÍT DUŠEK
STAVBA:	GERONTOLOGICKÉ CENTRUM ŠIMŮNKOVA ROZŠÍŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE	DATUM:	09/2022
		STUPEŇ:	DPS
		Č. PARÉ:	
REVIZE:		OBJEKT:	
PROFESE:	PROJEKTANT:	JAN BOUŠKA	
	VYPRACOVAL:	JAN BOUŠKA	
	ČÁST DOK.:	D.1.4.4	
DOKUMENT:	MĚŘÍTKO:	1:50	
	FORMÁT:	8x A4	
	Č. DOKUMENTU:	05	
SITUACE – STŘECHA, PAVILON A			