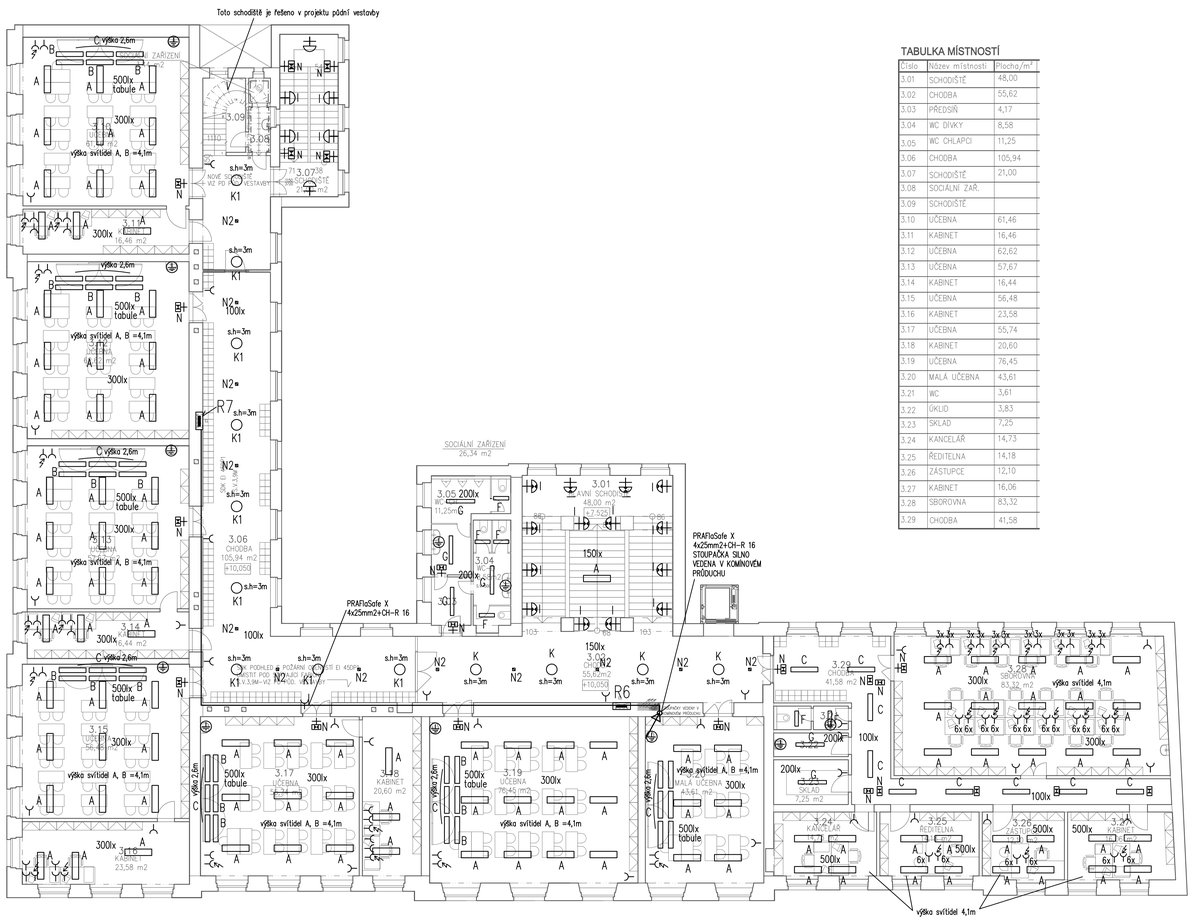

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	Plocha/m²
3.01	SCHODIŠTĚ	48,00
3.02	CHODBA	55,62
3.03	PŘEDSÍŇ	4,17
3.04	WC DÍVKY	8,58
3.05	WC CHLAPCI	11,25
3.06	CHODBA	105,94
3.07	SCHODIŠTĚ	21,00
3.08	SOCIÁLNÍ ZAŘ.	
3.09	SCHODIŠTĚ	
3.10	UČEBNA	61,46
3.11	KABINET	16,46
3.12	UČEBNA	62,62
3.13	UČEBNA	57,67
3.14	KABINET	16,44
3.15	UČEBNA	56,48
3.16	KABINET	23,58
3.17	UČEBNA	55,74
3.18	KABINET	20,60
3.19	UČEBNA	76,45
3.20	MALÁ UČEBNA	43,61
3.21	WC	3,61
3.22	ÚKLID	3,83
3.23	SKLAD	7,25
3.24	KANCELÁŘ	14,73
3.25	ŘEDITELNA	14,18
3.26	ZÁSTUPCE	12,10
3.27	KABINET	16,06
3.28	SBOROVNA	63,32
3.29	CHODBA	41,58

LEGENDA SILNOPROUD

A		PŘISAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x36W LESKLÁ V MŘÍŽKA, EVG, IP 20, 2C236/62K –ELKOVO ČEPELK
B		PŘISAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ ASYMETRICKÉ MAT SVÍTIDLO, 1x36W, EVG, IP 20, –ELKOVO ČEPELK
C		PŘISAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, LESKLÁ V MŘÍŽKA, 1x36W, EVG, IP 20, –ELKOVO ČEPELK
D		PŘISAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x36W, EVG, IP 65, –TREVOS
E		PŘISAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ–SPORTBILÁ MŘÍŽKA 2x58W, EVG, IP 20, –2x58W SPORT–ELKOVO ČEPELK
F		PŘISAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x24W, KRYT– DIFÚZNÍ PLASTOVÝ PROFIL, EVG, IP 40
G		PŘISAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x36W KRYT– DIFÚZNÍ PLASTOVÝ PROFIL, EVG, IP 40
G1		PŘISAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x36W KRYT– DIFÚZNÍ PLASTOVÝ PROFIL, EVG, IP 40
H		PŘISAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x58W, KRYT– PS, EVG, IP 66
D1		PŘISAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x36W, EVG, IP 65, –TREVOS
I		PŘISAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x29W–LED, PLAST, KRYT, IP44 EVG, INT. BATERIOVÝ ZDROJ 3 HOD., OSMONT ELISA
J		PŘISAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x20W, PLAST, KRYT, IP EVG, IP 65, ZDRAV. VÝRYCH
K		ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, SKLENĚNÁ OPÁLOVÁ KOULE ø 500mm, 3x42W, TYČOVÝ ZÁVĚS, LUCIS POLARIS
K1		ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, SKLENĚNÁ OPÁLOVÁ KOULE ø 500mm, 2x42W, TYČOVÝ ZÁVĚS, LUCIS POLARIS
N		Nouzové svítidlo, 1x8W, 1hod, IP42 (Vytych Kvar) Vč. baterového zdroje na 1 hod
N1		Nouzové svítidlo, 1x8W, 1hod, IP44 (Vytych Orava) Vč. baterového zdroje na 1 hod
N2		Nouzové přisazné bodové LED svítidlo, 1x8W, 1hod, IP41 vč. integrovaného baterového zdroje na 1 hod ROXY S2, 120x120x40mm
500lx		Průměrná osvětlenost Epk (lx)
		Hlavní trasa elektrických rozvodů
		Rozvaděč NN
		SP – přípojková skříň
		Jednofázový vývod
		Třífázový vývod
		Ochranné pospojování
		Jednoduchá zásuvka 1fázová vč. integrované přepěťové ochrany 3. stupně
		Jednoduchá zásuvka 1fázová
		Jednoduchá zásuvka 1fázová s víčkem IP 44
		Trojfázová zásuvka 16A/400V, IP44

± 0,000 = 188,900 m n.m.

Souřadnicový systém místní, výškový systém Bpv

Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:
Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel: +420 221 873 111
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Libor STAMENOVSKÝ	Odpovědný projektant: Ing. Aloís ZÍSKAL	Vypracoval: Ing. Karel BUŠEK	
MÚ (OÚ): Praha 8	Kraj: Hl. m. Praha	Datum:	11/2016
Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8		Stupeň:	DSP
Zakázka: Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383 k.ú. Karlín, Praha 8		Číslo zakázky:	3806
		Měřítko:	1:100
		Počet formátů A4:	8 Č. kopie:
Obsah: D.1.4.5 Elektroinstalace - silnoproud Půdorys 3.NP		Číslo přílohy: 5	Revize: -