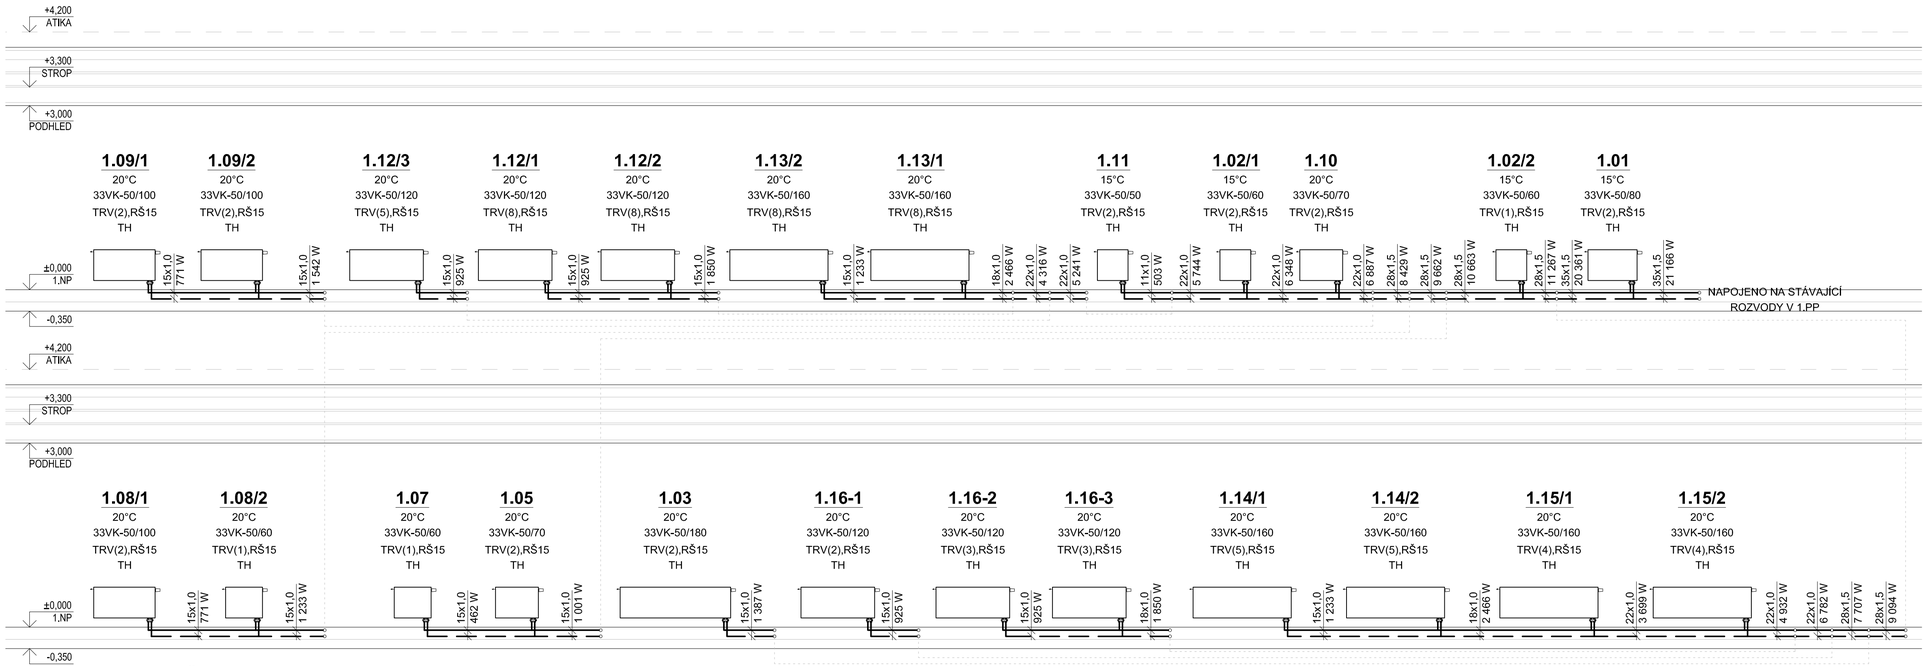

LEGENDA ČAR

VYTÁPĚNÍ

POTRUBÍ SEKUNDÁRNÍ VRAT NOVÉ
POTRUBÍ SEKUNDÁRNÍ PŘÍVOD NOVÉ

LEGENDA POPISŮ

1.03/1
- POŘADÍ OTOPNÉ PLOCHY V MÍSTNOSTI
- ČÍSLO MÍSTNOSTI

11VK-600/700
- DÉLKA (mm)
- VÝŠKA (mm)
- VENTILKOPAKT
- POČET DESEK

TV 15/..., HPŠ 15
- H-ŠROUBENÍ DN15
- TERM. VENTIL SOUČÁSTÍ OTOPNÉHO TĚLESA

TPV 15/..., PŠ 15
- PŘÍMÉ PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ DN15
- PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO OSAZENÍ NA OTOPNÉ TĚLESO

S

0,000 = PODLAHA 1.NP = 281,20 m n.m.

ATELIER TECL

ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.atelieretecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ REITKNECHT	RAZÍTKO A ČÍSLO PARÉ
VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MICHAELA JUHÁSZOVÁ	
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
VYPRACOVAL	ING. PAVLA ROUŠOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. FILIP KUPKA	

OBJEDNATEL: SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU MČ PRAHA 8, IČ: 00639524, U SYNAGOGY 2, 180 00 PRAHA 8 - LÍBEŇ

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ A STAVEBNÍMU POVOLENÍ

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ

UL. HLIVICKÁ 400/1, PRAHA 8 - BOHNICE

OBJEKT

ČÁST
1.4.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ČÁST
Rozvinutý řez OT

FORMÁT	4xA4
DATUM	04 / 2018
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	2017029
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY	**D1.4.2.02**

LEGENDA ZNAČEK

- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S DOLNÍM PŘIPOJENÍM S INTEGROVANÝM TERM. VENTILEM A OSAZENO TERM. HLAVICÍ
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM OSAZENO TERM. VENTILEM A TERM. HLAVICÍ
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO OSAZEN TERM. VENTILEM A TERM. HLAVICÍ

LEGENDA ARMATUR

OZN	POPIS	POZNÁMKA
KK	KULOVÝ KOHOUT	
R	REDUKCE	
V	VODOMĚR	
O	ODDĚLOVACÍ ČLEN	
KKV	KULOVÁ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM	
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT	
RV	REGULAČNÍ ARMATURA	
Čc	CIRKULAČNÍ ČERPADLO	

TABULKA IZOLACÍ

ROZMĚR POTRUBÍ [mm]	tl. IZOLACE [mm]
Ø 15 x 1,0	25
Ø 18 x 1,0	40
Ø 22 x 1,0	30
Ø 28 x 1,5	40
Ø 35 x 1,5	50
Ø 42 x 1,5	30
Ø 54x2,0	30