SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VĚTEV K9

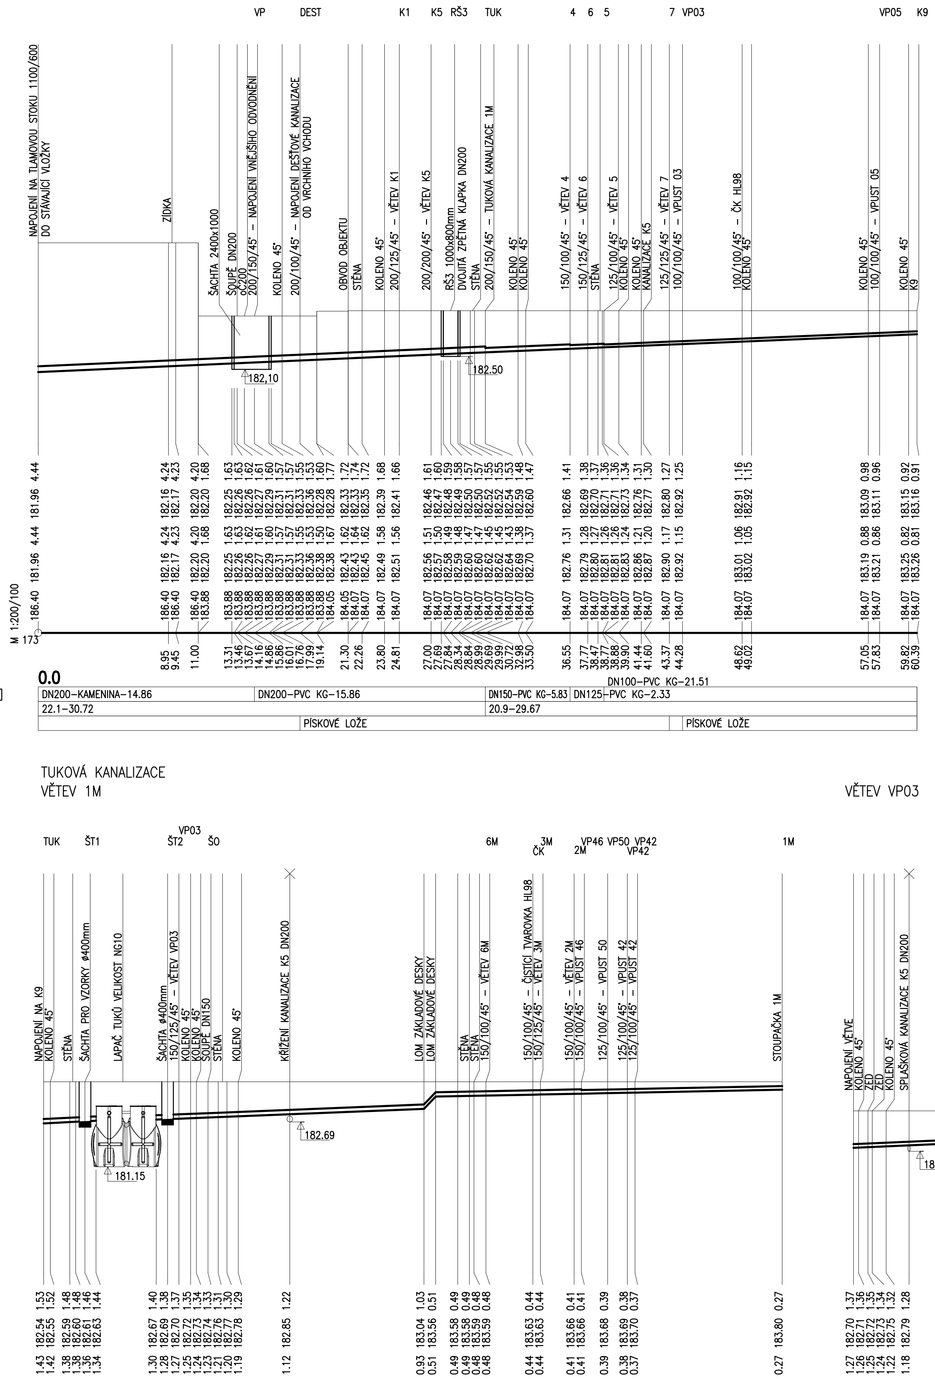

VĚTEV LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

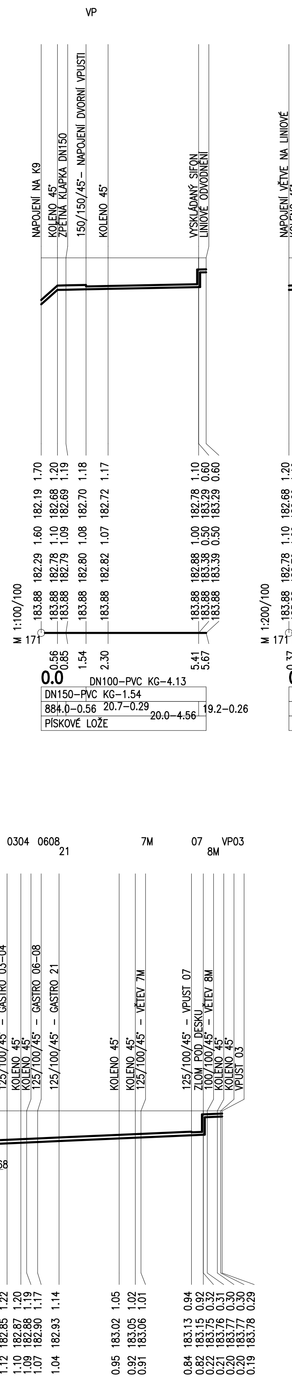

VĚTEV DVORNÍ VPUST

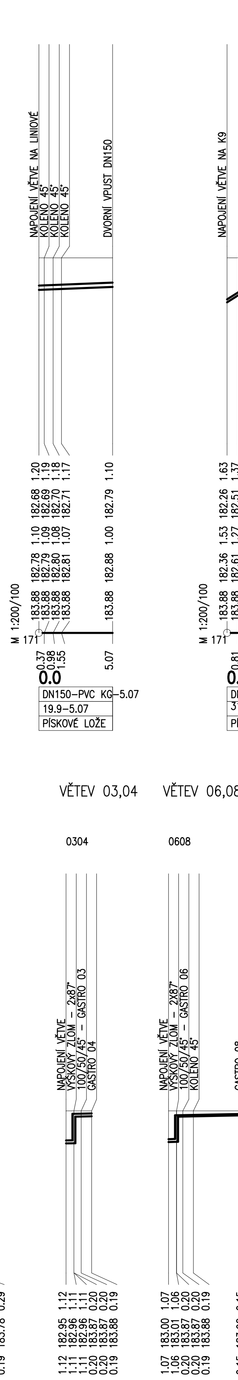

VĚTEV DEST

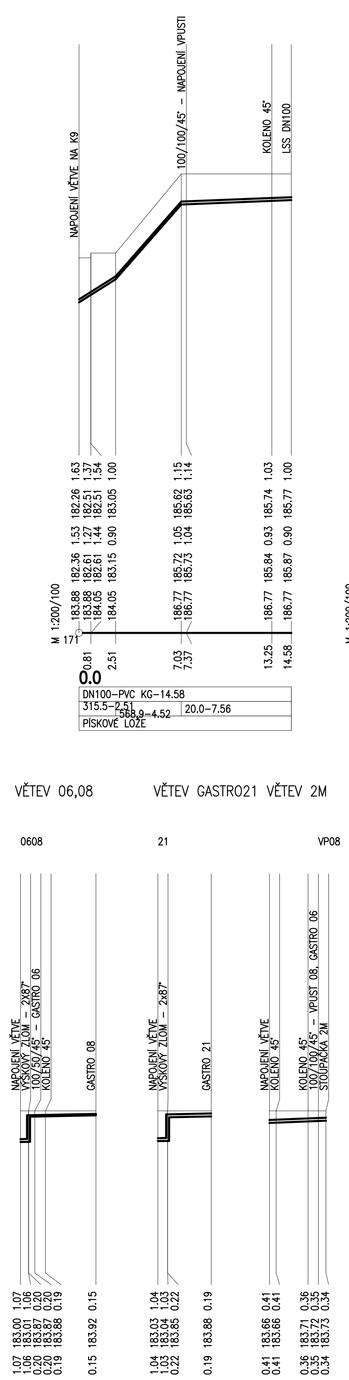

VĚTEV DVORNÍ VPUST/DEST

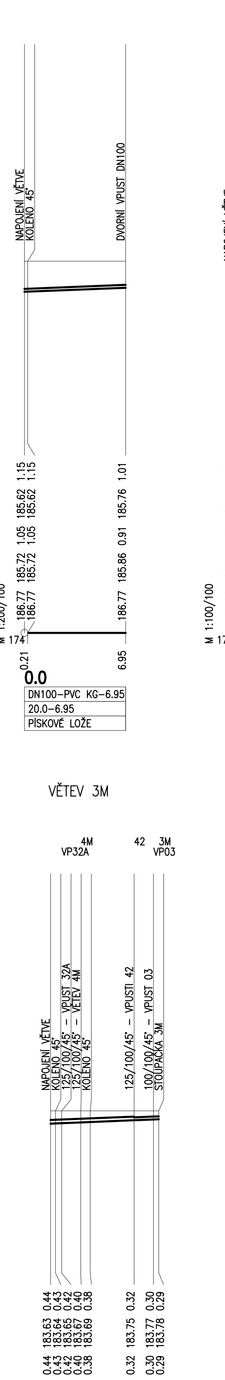

VĚTEV K1

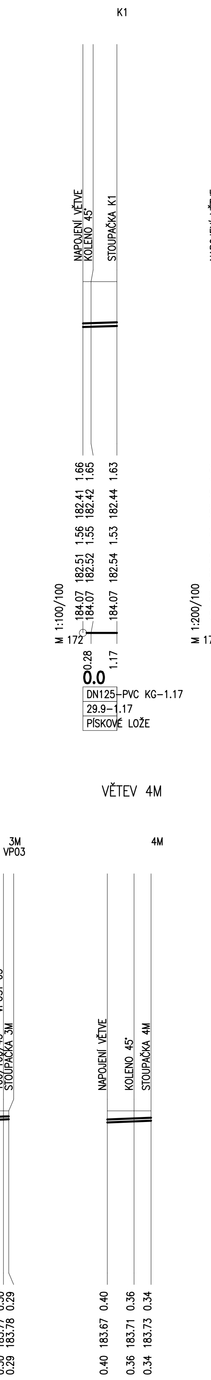

VĚTEV K5

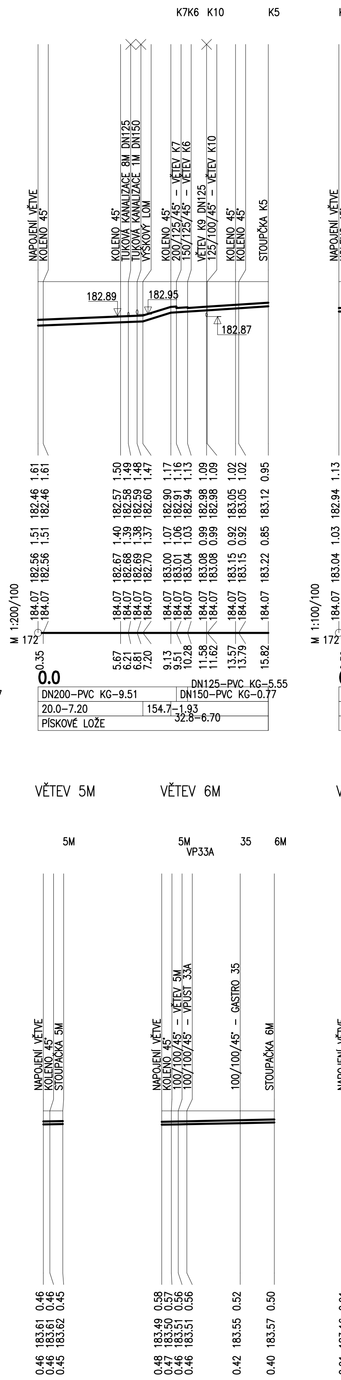

VĚTEV K6

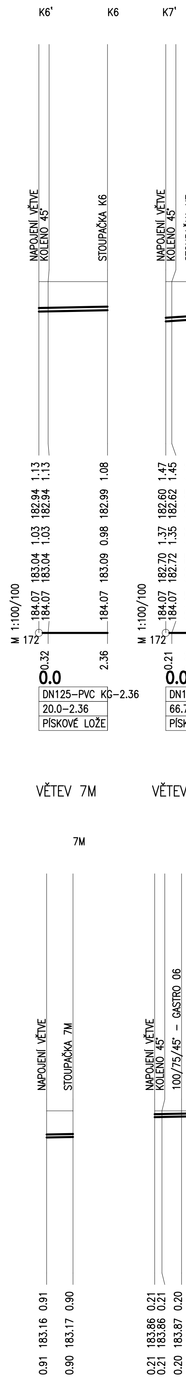

VĚTEV K7

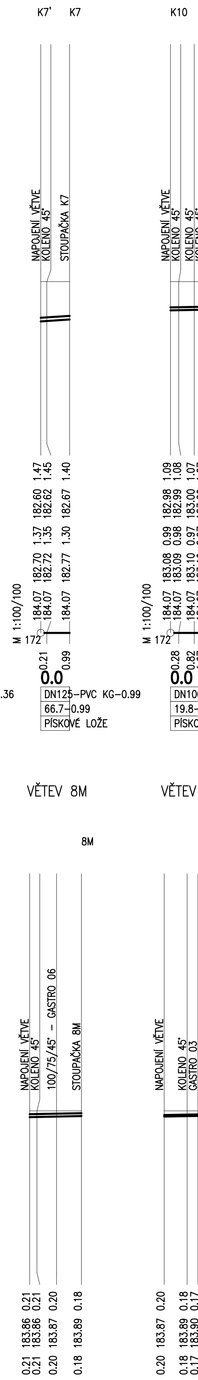

VĚTEV K10

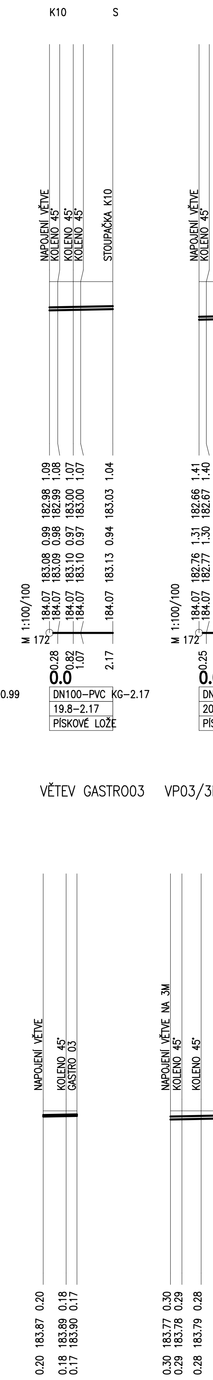

VĚTEV 4

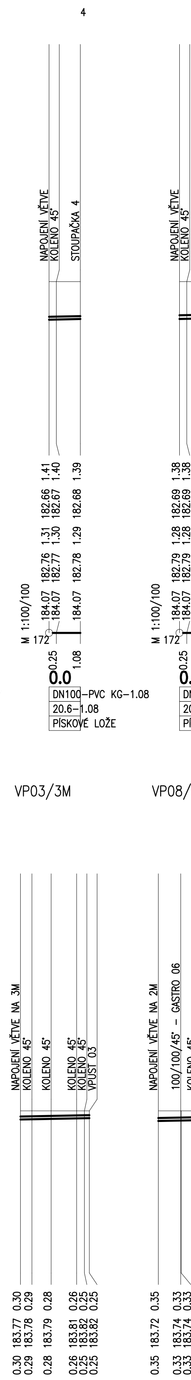

VĚTEV 6

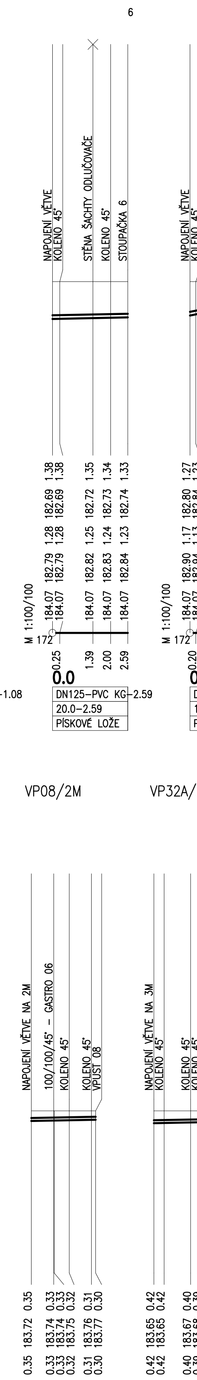

VĚTEV 7

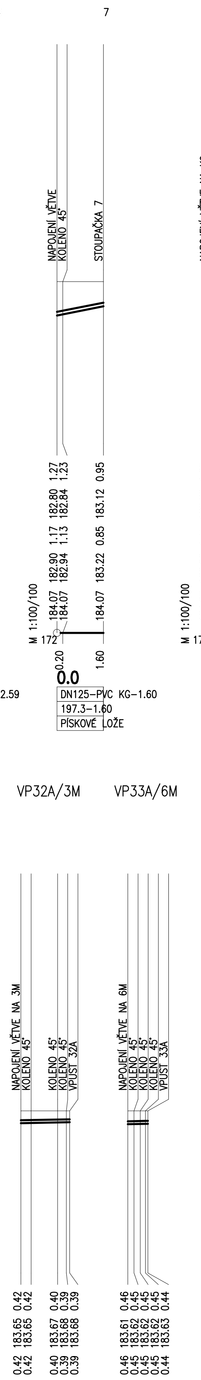

VP03/K9

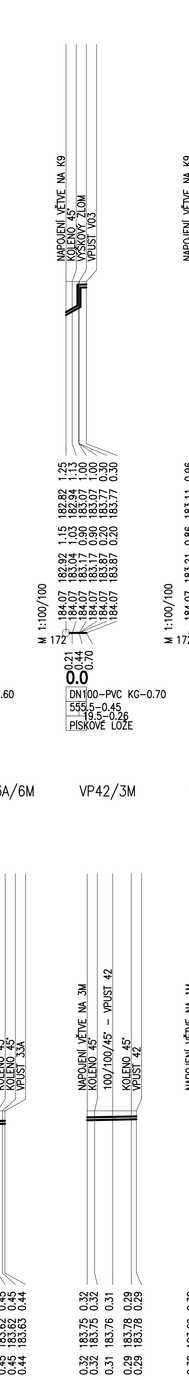

VP05/K9

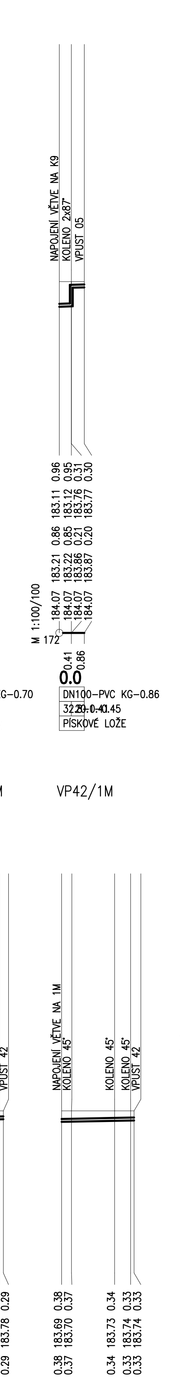

HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–KAMENINA–14.86; DN200–PVC KG–15.86; DN150–PVC KG–5.83; DN125–PVC KG–2.33
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	22.1–30.72; 20.9–29.67
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN150–PVC KG–21.51; DN100–PVC KG–4.13; DN150–PVC KG–1.54; DN150–PVC KG–14.58; DN100–PVC KG–6.95; DN100–PVC KG–6.95; DN125–PVC KG–1.17; DN125–PVC KG–2.36
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	88A.0–0.56 20.7–0.29; 20.0–4.56; 19.2–0.26; 315.5–2.28 20.0–4.52 20.0–7.56; 20.0–7.20 154.7–1.35 32.5–0.70; 20.0–7.20; 29.9–1.17; 20.0–2.36
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN125–PVC KG–0.99; DN125–PVC KG–2.17; DN125–PVC KG–1.08; DN125–PVC KG–2.59; DN125–PVC KG–1.60; DN100–PVC KG–0.70; DN100–PVC KG–0.86
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	66.7–0.99; 19.8–2.17; 20.6–1.08; 20.0–2.59; 197.3–1.60; 558.0–0.45; 322.0–0.43
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE

TUKOVÁ KANALIZACE
VĚTEV 1M

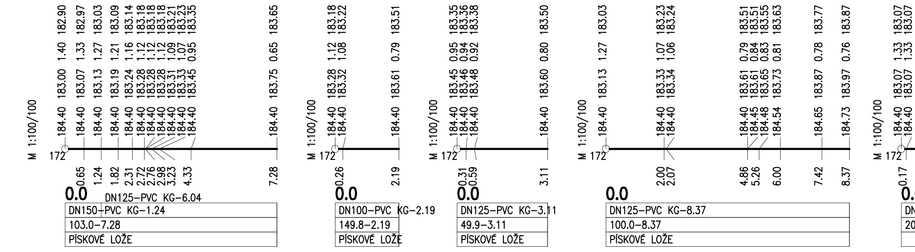

VĚTEV VP03

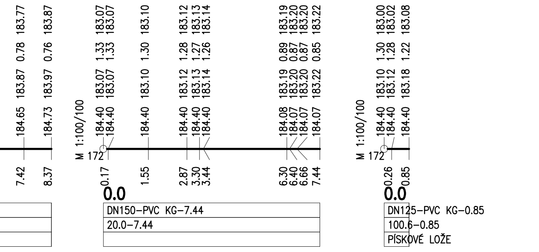

VĚTEV 03,04

VĚTEV 06,08



VĚTEV GASTRO21 VĚTEV 2M



VĚTEV 3M

VĚTEV 4M

VĚTEV 5M

VĚTEV 6M

VĚTEV 7M

VĚTEV 8M

VĚTEV GASTRO03



VP03/3M



VP08/2M



VP32A/3M

VP33A/6M

VP42/3M

VP42/1M

VP42/1M

VP42/3M



VP46/1M

VP50/1M

VP07/VP03



HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN150–PVC KG–1.24; DN125–PVC KG–6.04
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	103.0–7.28
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN125–PVC KG–19.51; DN100–PP HT–2.11; DN125–PP HT–6.90
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	22.1–20.33; 20.2–1.29; 1050.0–0.40 20.0–11.91
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN125–PP HT–0.88; DN150–0.26; DN100–0.28; DN150–2.31
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.3–0.28 22.8–0.28 19.9–2.31; 20.0–0.60
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN100–PP HT–1.84; DN100–PP HT–3.88; DN125–PP HT–5.73; DN100–PP HT–1.70
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.6–0.34 20.0–1.50; 20.1–3.88; 20.1–7.43; 20.2–2.72
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN100–PP HT–1.84; DN100–PP HT–3.01; DN100–PP HT–0.67; DN100–PP HT–3.87
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	19.8–3.01; 19.7–0.67; 20.0–3.87; 20.2–3.70
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN100–PVC KG–0.90; DN100–PP HT–1.78; DN100–PP HT–1.16; DN50–PP HT–1.04
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	19.4–0.90; 20.0–1.78; 19.9–1.16; 20.0–2.37
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN100–PP HT–2.37; DN100–PP HT–2.21; DN100–PP HT–1.68; DN100–PP HT–0.69; DN100–PP HT–1.69; DN100–PP HT–2.49; DN100–PP HT–1.44; DN100–PP HT–1.71; DN100–PP HT–1.26; DN100–PP HT–0.52
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.0–2.37; 20.0–2.21; 19.7–1.68; 20.3–0.69; 20.1–1.69; 20.2–2.49; 20.2–1.44; 21.1–0.64; 19.8–1.71; 19.8–1.26; 21.1–0.29
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE

PODÉLNÉ PROFILY – STARÁ BUDOVA
VĚTEV 3

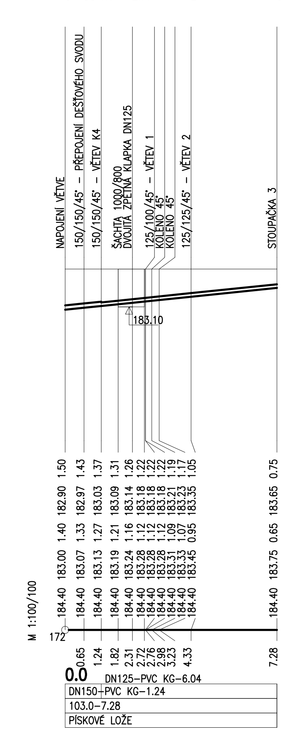

VĚTEV 1

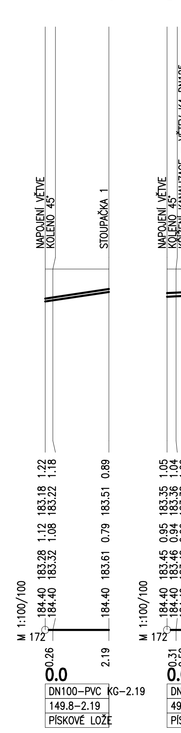

VĚTEV 2

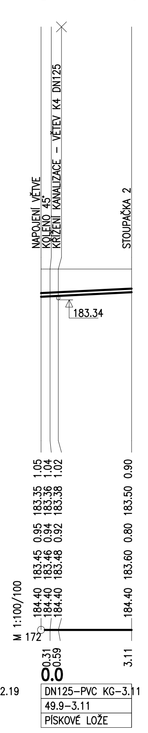

VĚTEV K4

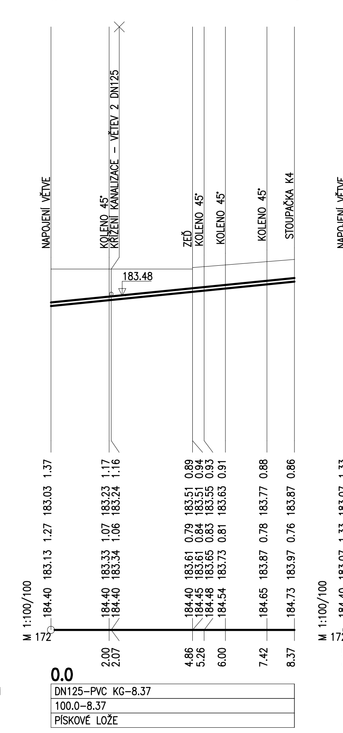

PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DS,KS VĚTEV KS

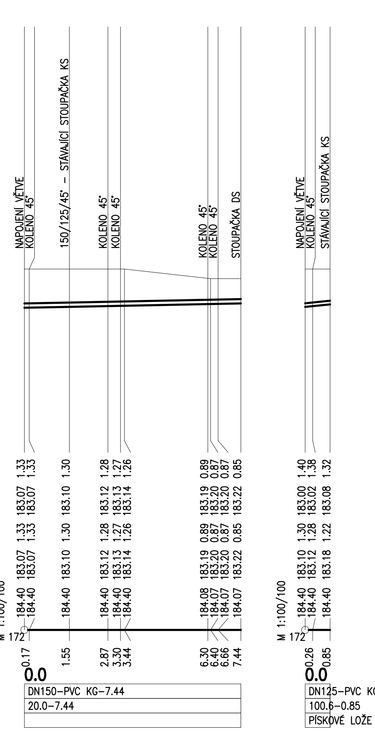

HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN125–PVC KG–8.37; DN125–PVC KG–0.85
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	100.0–8.37; 100.8–0.85
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN150–PVC KG–7.44
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.0–7.44
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE

PODÉLNÉ PROFILY – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

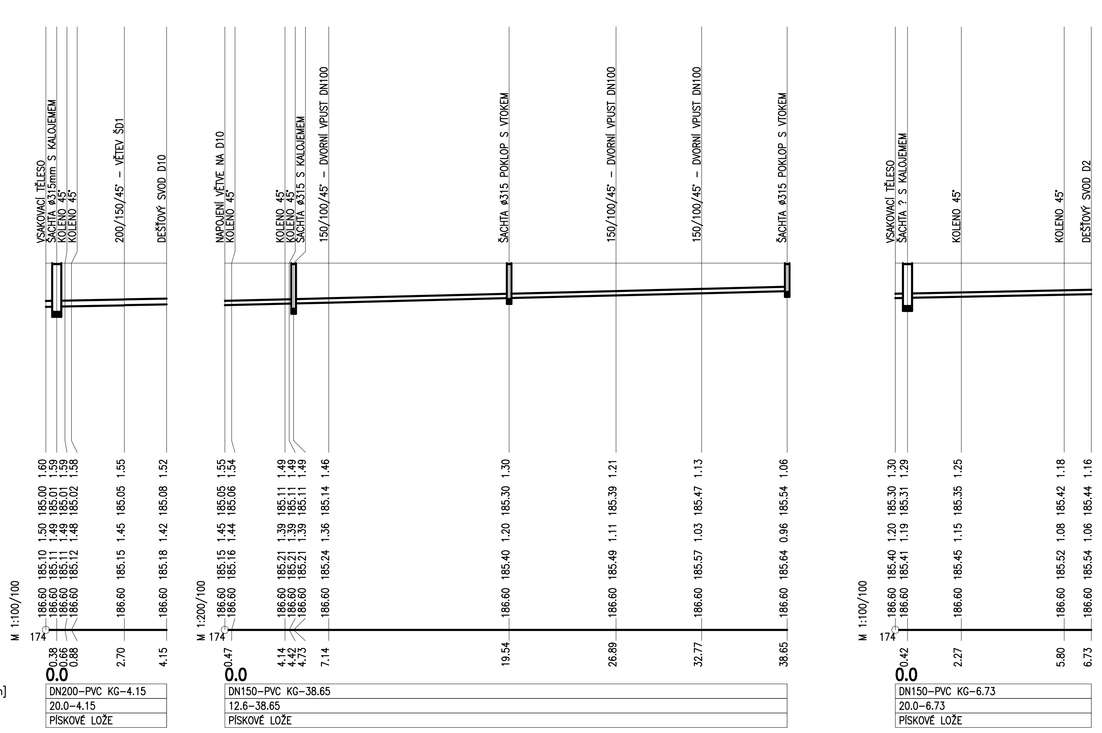

HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–PVC KG–4.15; DN150–PVC KG–38.65
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.0–4.15; 12.6–38.65
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE; PÍSKOVÉ LOŽE

ODSÁVÁNÍ ODLUČOVAČE TUKŮ

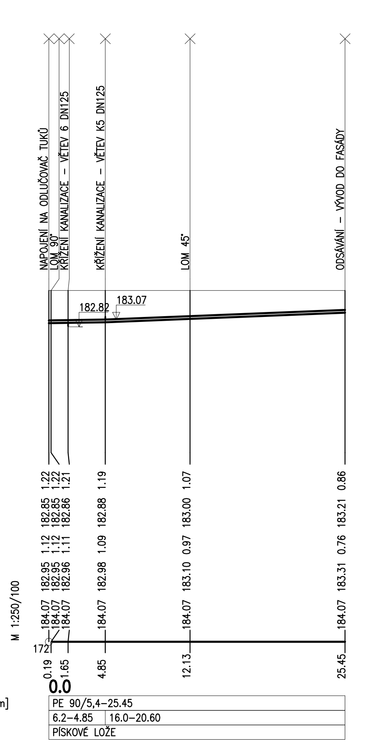

HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	PE 90/5,4–25.45
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	6.2–4.85 16.0–20.60
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE

±0,000 = 188,23

PŘESTAVBA TŘÍOCHOVÝCH ZDRAVÍ A KUCHYNĚ ŠS LYCKOVO NÁM. 4 / 440, PRAHA 8

Stavebník	Servisní středisko pro správu veřejného majetku hl.m.Prahy,S.p.o.
Gen.projektant	Architektonicky ateliér Alič, s.r.o. Chrochtická, Praha 4
Projektant	Ing. arch., Jan Oppelt Ing. arch. Lukáš Veřtát
Číslo	D.1.4.5 Kanalizace a vodovod
Projektant	Ing. Petr Šidorčuk
Vypracoval	Ing. Petr Šidorčuk
Název	Podélné profily kanalizace
Č. výkresu	D.1.4.5.13
Měřítko	1/100
Datum	12/2017
Stupeň	DPS