


LED-Rail lighting - 24 W							
Pozice	Počet; [ks]	C - Profil Délka; [mm]	LED-pásek				Zarovnání v C-Profilu
			Délka; [mm]	Dělení; [mm]			
1	7	6 000	5 950	3 000	-	2 950	flush
2	7	2 900	2 850	1 400	-	1 450	flush
3	1	1 400	1 350	650	-	700	flush
4	2	3 400	3 350	1 650	-	1 700	flush
5	2	1 500	1 450	750	-	700	SPA-centered
6	1	2 500	2 450	1 250	-	1 200	flush
7	2	4 900	4 850	2 450	-	2 400	flush
8	4	2 900	2 850	1 400	-	1 450	centered
9	2	3 500	3 450	1 750	-	1 700	SPA-centered
Součet:	28	104 400	103 000				

LED-Zdroje					
Výkon; [W]	60	100	150	185	240
Počet; [ks]		2	3	14	

	Kuchyň	Myti	Spolu
Plocha stropu; [m²]	82,22	7,33	89,55
Odvětrávaný vzduch; [m³/h]	14 200	1 100	15 300
Přívodní vzduch; [m³/h]	14 200	1 100	15 300
SPA odlučovač konkávní	5,00	0,00	5,00
Tří řady; [m]	5,00	0,00	5,00
Dvě řady; [m]			
LED C - profil; [m]	92,80	11,60	104,40
Vzduchotěsná přepážka; [m]	25,24	5,06	30,30
Viditelná přepážka; [m]	12,13	0,00	12,13

Legenda - Plochy strop

slitina hliníku AlMgSi 0,5 a potažené vrstvou PVDF (polyvinylidenfluorid)

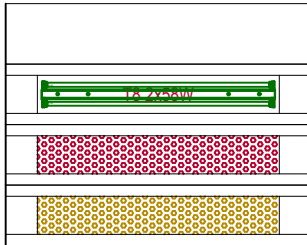


Panel plochého stropu bez funkce

Panel plochého stropu s osvětlovacím tělesem 2x58W / 36W

Panel plochého stropu s mřížkou pro přívod vzduchu

Panel plochého stropu s mřížkou pro odvod vzduchu

Legenda

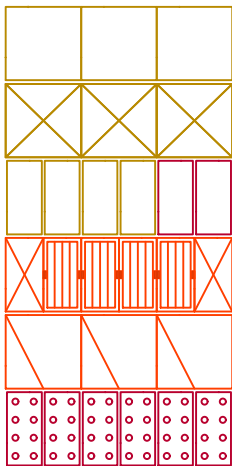

Aktivní kazeta pro přívod vzduchu, popř. odvod vzduchu (CNS 1.4301)

Plochá kazeta bez funkce (CNS 1.4301)

Plochá kazeta pro přívod vzduchu, popř. odvod vzduchu (CNS 1.4301)

Speciální odlučovač s předfiltrovacími kazetami (CNS 1.4301)

Speciální odlučovač s aktivními kazetami (CNS 1.4301)

Kombinovaná kazeta na tlumení hluku a přívod vzduchu (CNS 1.4301)

LED C - profil 24 W/m, intenzita osvětlení je uvažovaná 500 lx


hranice stropu (stěna)

vzduchotěsná ALU přepážka

viditelná nerezová přepážka

konstrukční bod

instalace na stropě, např. reproduktor, piktogramy, tepelný hlásič, uzemnění



instalované spotřebiče

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp ±0,000 = 188,230 m n. m.

G – TEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. Valeškovská 38 Telefon: 233 330 007 182 00 Praha 8 E-mail: info@prvniTEAM.cz	
Projektant:	Ing. JAN PRNDIŠ
	Ing. JAKUB JARŠ
Investor:	Servisní středisko pro správu světelného majetku MČ Praha 8
U Synagogy 2, Praha 8	
Stupeň PD:	DPS Měřítko: 1:50
Zak. číslo:	521/17 Počet A4: 8
Datum:	02/2023 Revize: 1/91

ŠKOLNÍ KUCHYŇ A JÍDELNA
ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ

LYČKOVO NÁMĚSTÍ 6, ČP.460, PRAHA 8 – KARLÍN

GASTROTECHNOLOGIE

Název přílohy:

VZDUCHOTECHNICKÝ STROP – 1.PP

č. paré:

Projevor:

GST

č. přílohy:

09b