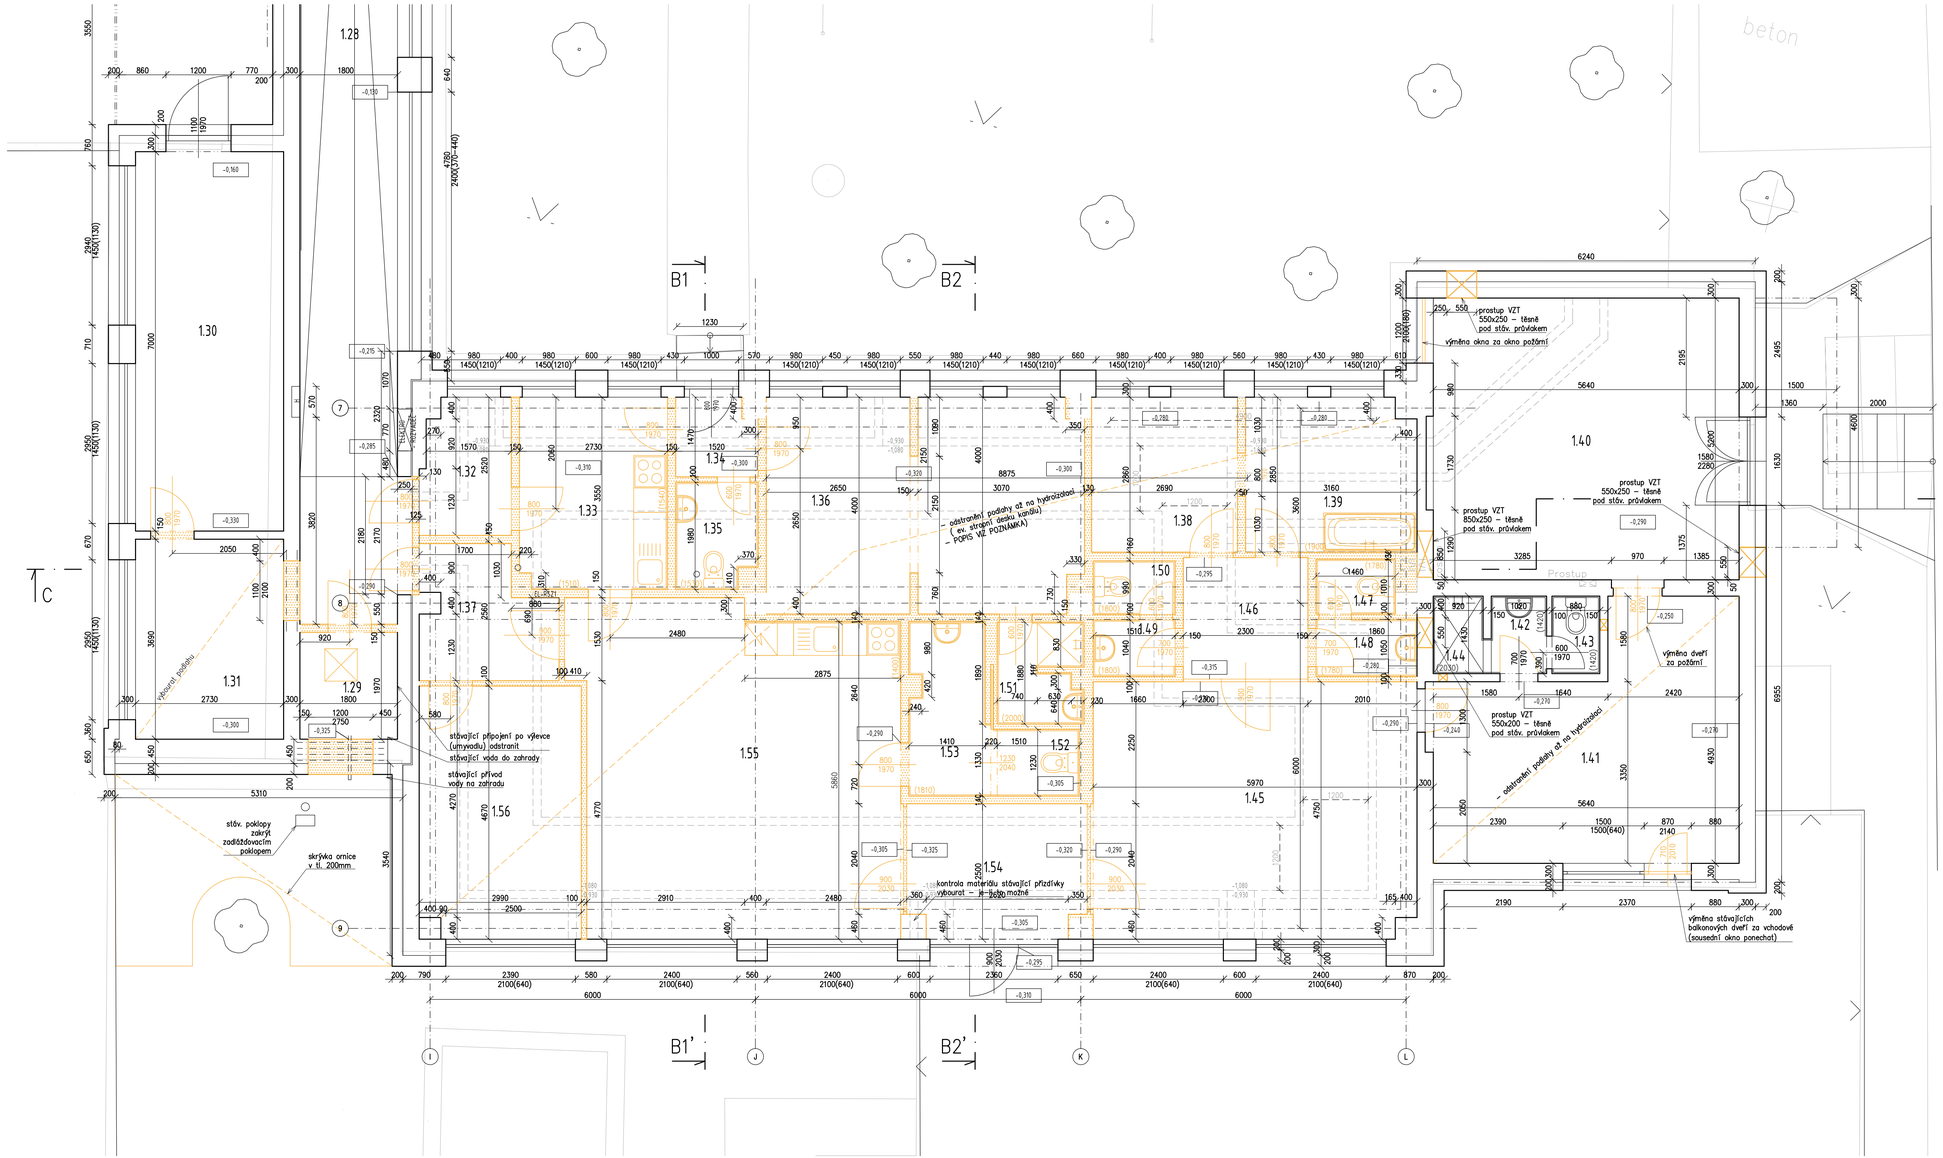

LEGENDA MATERIÁLU BOURACÍ PRÁCE:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE – BEZ ROZLIŠENÍ MATERIÁLU
- BOURANÉ KONSTRUKCE – V POHLEDU / VÝPLNĚ OTVORŮ
- STÁVAJÍCÍ KANÁLY POD PODLAHOU – DLE DOKUMENTACE Z R.1971

POZNÁMKA:

1) ROZMĚRY A POLOHA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (OCELOVÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, ZÁKLADOVÉ APOD.) JSOU DEFINOVÁNY V ČÁSTI KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TÉTO PD.
2) PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘEN KONSTRUKČNÍ SYSTÉM STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, ZEJMÉNA POLOHY STROPNÍCH TRÁMŮ V MÍSTECH BOURANÝCH OTVORŮ A DRÁŽEK. SKUTEČNÁ POLOHA PROSTUPŮ BUDE PŘIZPŮSOBENA SKUTEČNÉ ZAŠTĚNĚMU STAVU, KOLIZE BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AD. DÁLE BUDOU PROVEDENY DALŠÍ SONDY POŽADOVANÉ V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A PÁSOVÉ SONDY K OVĚŘENÍ CELISTVOSTI A KVALITY ZDIVA NOSNÝCH STĚN V MÍSTECH NOVÉ BOURANÝCH DRÁŽEK A V OKOLÍ BOURANÝCH PROSTUPŮ. MIMO JINÉ JESTLI NENÍ ZDIVO NARUŠENO STÁVAJÍCÍMI DRÁŽKAMI A JESTLI PO VYBOURÁNÍ OTVORŮ ZŮSTÁVÁ PILÍŘ O ROZMĚRECH A KVALITĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. DRÁŽKY BUDOU VYŘEZÁNY KOTOUČOVOU PILOU.
3) PRO BOURANÉ BUDOU DODRŽENY POSTUPY PŘEDEPSANÉ V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, VŠECHNY BOURANÉ KONSTRUKCE BUDOU V PRŮBĚHU BOURÁNÍ PODEPŘENY. OSTĚNÍ BOURANÝCH PROSTUPŮ BUDE ZAOŠTĚNO A PŘÍPADNĚ PŘEZDĚNO. BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ ODBORNOU FIRMOU PŘI DODRŽENÍ PŘEDPISŮ BOZP.
4) PŘI ROZVODECH MĚDĚ A MONTÁŽI NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ BUDOU MAXIMÁLNĚ VYUŽITY STÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÉ DRÁŽKY A OTVORY.
5) PROSTUPY NESMÍ PŘERUŠOVAT ZB SLOUPY, PRŮVLAKY, STROPNÍ TRÁMY ANI VĚNCE. JAKÉKOLIV KOLIZE BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AD NA STAVBĚ.
6) STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY (SV, C, TUV) PRO PAVILON A – ODSTRANIT
7) STÁVAJÍCÍ PODLAHA V PAVILONU A – PODLAHA VYKAZUJE NEROVNOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTMI, I V PLOŠE. VZHLEDEM KPROVOZU, KDY JE POŽADAVEK NA BEZBARIÉROVOST – BUDE PODLAHA SROVNÁNA. TZN. VE VYZNAČENÉM ROZSAHU VYBOURAT PODLAHOVOU KCI TL. CCA 100mm, AŽ NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI. ZKONTROLOVAT STAV A URČIT DRUH HYDROIZOLACE.
8) STÁVAJÍCÍ KANÁLY – KONTROLA ÚNOSNOSTI STROPNÍ DESKY KANÁLŮ. PŘI DOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI STROPNÍ DESKY PONECHAT. PŘI ZJIŠTĚNÍ NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI, STROPNÍ DESKY ODSTRANIT. KANÁLY ZASYPAT SUCHOU ZEMINOU, ZHUTNIT, PROVÉST PODKLADNÍ BETON PRO NOVOU HYDROIZOLACI. A V CELÉ PLOŠE PROVÉST NOVOU HYDROIZOLACI) JAK V PROSTORU KANÁLŮ, TAK NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI.
9) NOVÁ HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI BUDE VYBRÁNA TAK, ABY SE SE STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACÍ NEGATIVNĚ CHEMICKY NEOVLIVŇOVALI.
10) DALŠÍ VRSTVY PODLAHY – VIZ NÁVRH
11) VEŠKERÉ KANALIZAČNÍ PROSTUPY SKRZ HYDROIZOLACI – HYDROIZOLAČNĚ UTĚSNIT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ.
12) NOVÉ PROSTUPY PŘES ZÁKLADOVÉ PASY PROVÉST DO OCELI CHRÁNIČKY.
13) STÁVAJÍCÍ ROZVODY, UMÍSTĚNÍ UT APOD. – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES



±0,000 = 301,04 BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER GENESIS spol. s r.o. NAD KAZANKOU 194/32, 171 00 PRAHA 7–TROJA GSM: 604268857 IČO: 64574652, DIČ CZ–64574652 TEL.: 222521830, 222516112 WWW.ATELIERGENESIS.CZ E–MAIL: GENESIS@ATELIERGENESIS.CZ	ZAKÁZKOVÉ Č.:	RAZÍTKO AUTORIZACE:
	270_3_4	
PROJEKTANT:	ZAKÁZKOVÉ Č.:	
INVESTOR: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM V PRAZE 8 ŠIMŮNKOVA 1600/5, PRAHA 8 – KOBYLISY, 182 00	HIP:	ING. ARCH. VÍT DUŠEK
	AUTOR:	ING. ARCH. VÍT DUŠEK
STAVBA: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM ŠIMŮNKOVA ROZŠÍŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE	DATUM:	09/2022
	STUPEŇ:	DPS
	Č. PARÉ:	
REVIZE: –	OBJEKT:	SO–01
PROFESE: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	PROJEKTANT:	ING. ARCH. VÍT DUŠEK
	VYPRACOVAL:	ING. JANA HRNEČKOVÁ
	ČÁST DOK.:	D.1.1
DOKUMENT: PŮDORYS 1.NP – PAVILON A STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ	MĚŘÍTKO	1:50
	FORMÁT:	x A4
	Č. DOKUMENTU:	10