


$\pm 0,000 = 301,04 \text{ BpV}$

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



ATELIER GENESIS spol. s r.o.

NAD KAZANKOU 194/32, 171 00 PRAHA 7-TROJA GSM: 604268857
IČO: 64574652, DIČ CZ-64574652 TEL.: 222521830, 222516112
WWW.ATELIERGENESIS.CZ E-MAIL: GENESIS@ATELIERGENESIS.CZ

ZAKÁZKOVÉ Č.:

RAZÍTKO AUTORIZACE:

270_3_4

PROJEKTANT:

Jan Bouška
Projekce elektrotechnických zařízení
tel. 608853713
e-mail: bouskaja@seznam.cz
IČO: 75445841

ZAKÁZKOVÉ Č.:

INVESTOR: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM V PRAZE 8
ŠIMŮNKOVA 1600/5, PRAHA 8 – KOBYLISY, 182 00

HIP: ING. ARCH. VÍT DUŠEK

AUTOR: ING. ARCH. VÍT DUŠEK

STAVBA:

**GERONTOLOGICKÉ CENTRUM ŠIMŮNKOVA
ROZŠÍŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE**

DATUM: 09/2022

STUPEŇ: DPS

Č. PARÉ:

REVIZE:

—

OBJEKT:

PROFESE:

ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT: JAN BOUŠKA

VYPRACOVAL: JAN BOUŠKA

ČÁST DOK.: **D.1.4.4**

DOKUMENT:

DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE MĚŘENÍ RM


MĚŘÍTKO

—

FORMÁT: 5x A4


Č. DOKUMENTU: **11**

ROZVÁDĚČ RM – NEMĚŘENÁ ČÁST–ZAPLOMBOVÁNO

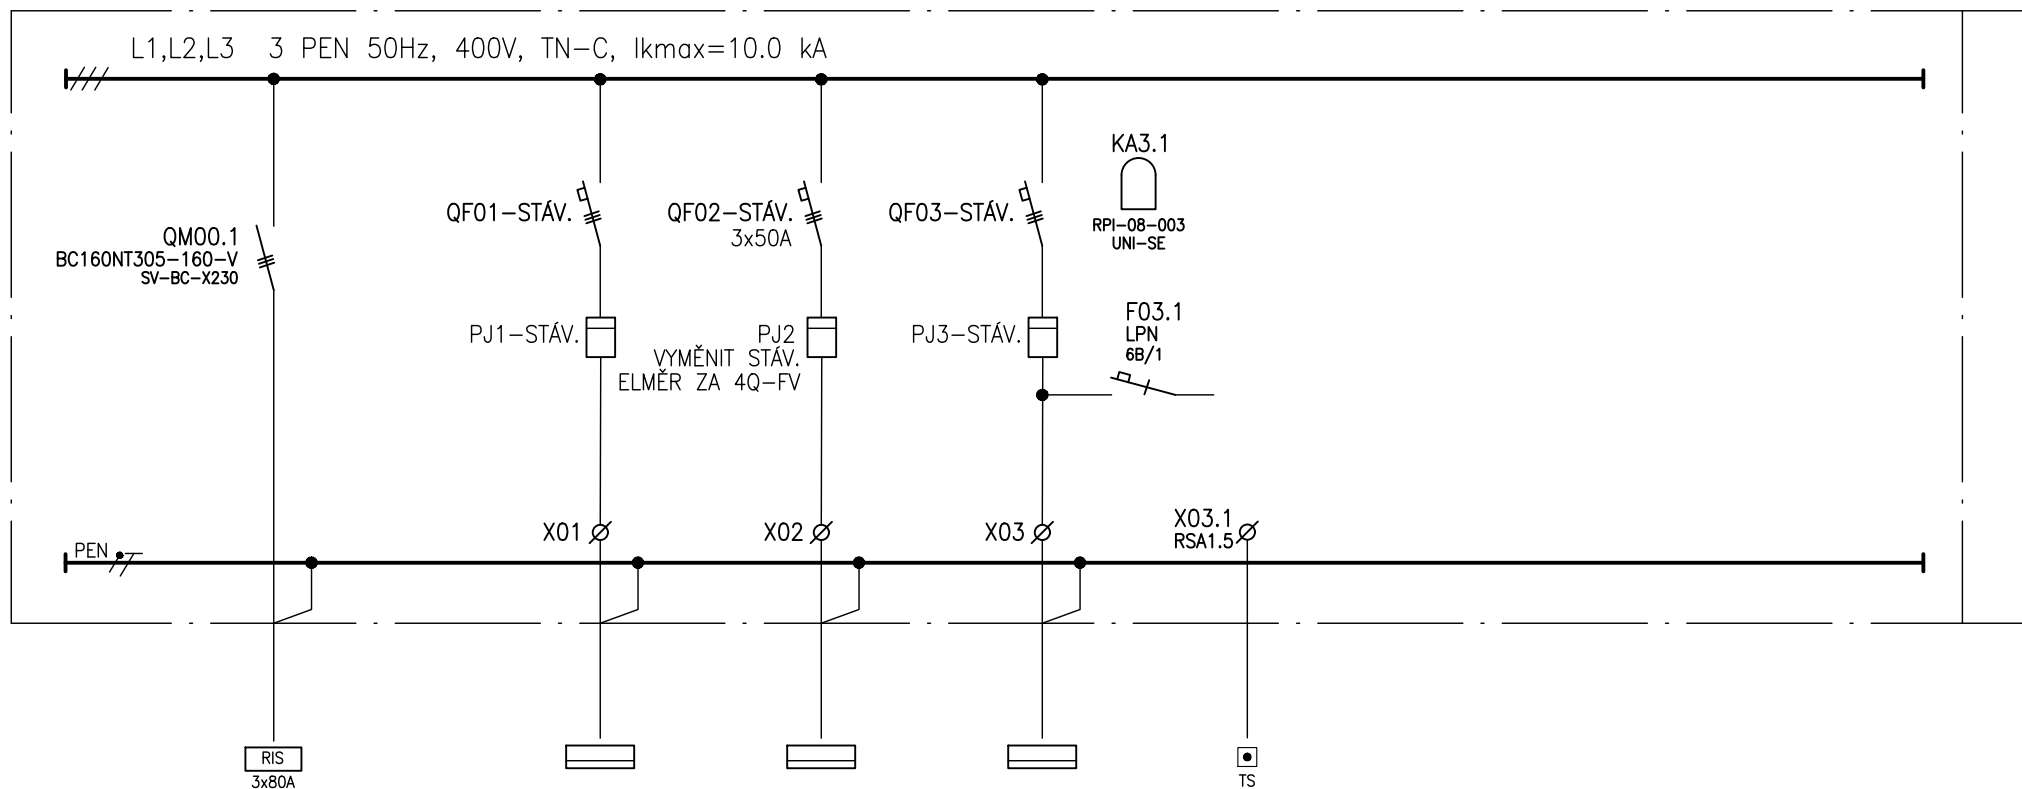

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| Č.vývodu : | 00.1 | 1 | 2 | 3 | 3.1 |
| Název zař : | STÁV. PŘÍVOD | STÁV. VÝVOD | STÁV. VÝVOD | STÁV. VÝVOD | TOTAL STOP |
| Označení : | SKŘÍŇ RIS | ODBĚR č.1 | ODBĚR č.2 | ODBĚR č.3 | SB-TS |
| Typ kabelu : | AYKY 4x50 | | | | CXKH-V(0) 3x1,5 |
| Ozn.kabelu : | | | | | WS-TS |
| Pi [kW] : | — | | | | |
| In[A] : | 80,0 | | | | |
| Sekce : | | | | | 1.NP |
| Název míst.: | PLOT | ÚSTR. VYTÁPĚNÍ | MOTORY | SVĚTELNÝ ROZV. | VSTUP |
| Č.místnosti : | | | | | |

ROZVÁDĚČ RM – MĚŘENÁ ČÁST č.2 – MOTORY

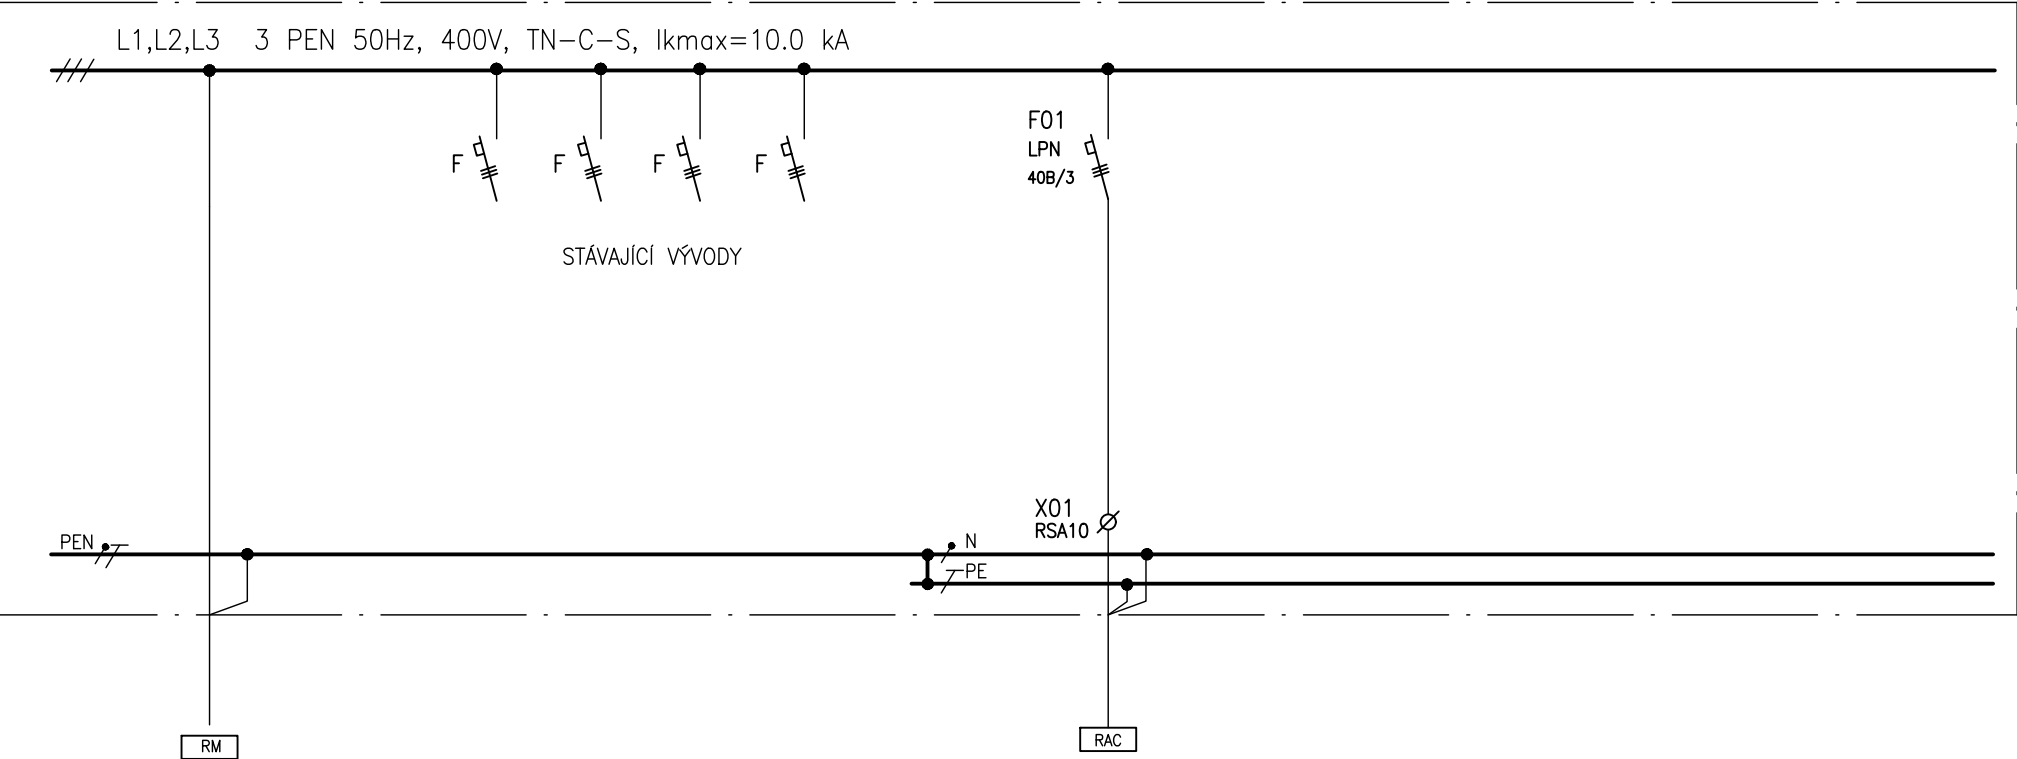


| | |
|---------------|---------------|
| Č.vývodu : | 00.1 |
| Název zař : | STÁV. PŘÍVOD |
| Označení : | ODBĚR č.2 |
| Typ kabelu : | |
| Ozn.kabelu : | |
| Pi [kW] : | |
| In[A] : | |
| Sekce : | |
| Název míst.: | NEMĚŘENÁ ČÁST |
| Č.místnosti : | |

| |
|-------------|
| 01 |
| ROZVÁDĚČ |
| RAC-FV |
| CYKY-J 5x10 |
| WL-RAC |
| 40 |

| |
|---------|
| STŘECHA |
| |

KABEL DODÁVKOU TECHNOLOGIE FV

ROZVÁDĚČ RM – MĚŘENÁ ČÁST č.3 – SVĚTELNÝ ROZVOD

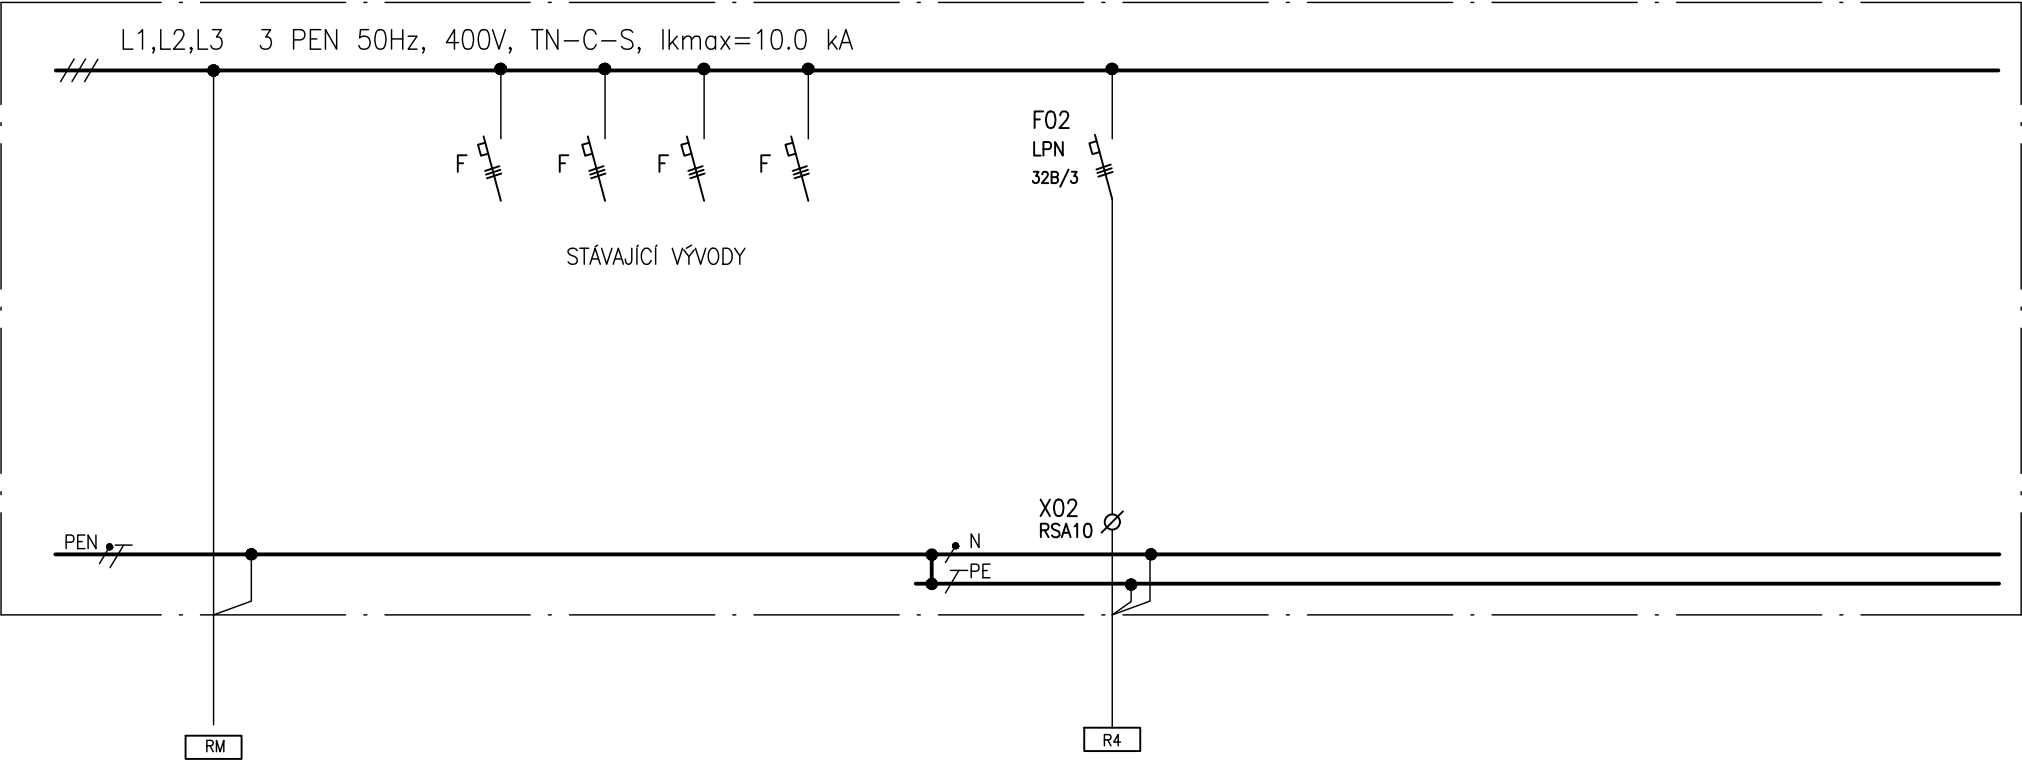

| | |
|---------------|---------------|
| Č.vývodu : | 00.2 |
| Název zař : | STÁV. PŘÍVOD |
| Označení : | ODBĚR č.3 |
| Typ kabelu : | |
| Ozn.kabelu : | |
| Pi [kW] : | |
| In[A] : | |
| Sekce : | |
| Název míst.: | NEMĚŘENÁ ČÁST |
| Č.místnosti : | |

| |
|-------------|
| 01 |
| ROZVÁDĚČ |
| R4 |
| CYKY-J 5x10 |
| WL01 |
| 32 |
| |
| CHODBA 1.NP |
| |

SCHEMA ZAPOJENÍ – TOTAL STOP

