


$\pm 0,000 = 301,04 \text{ BpV}$

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



ATELIER GENESIS spol. s r.o.

NAD KAZANKOU 194/32, 171 00 PRAHA 7-TROJA GSM: 604268857
IČO: 64574652, DIČ CZ-64574652 TEL.: 222521830, 222516112
WWW.ATELIERGENESIS.CZ E-MAIL: GENESIS@ATELIERGENESIS.CZ

ZAKÁZKOVÉ Č.:

RAZÍTKO AUTORIZACE:

270_3_4

PROJEKTANT:

Jan Bouška
Projekce elektrotechnických zařízení
tel. 608853713
e-mail: bouskaja@seznam.cz
IČO: 75445841

ZAKÁZKOVÉ Č.:

INVESTOR: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM V PRAZE 8
ŠIMŮNKOVA 1600/5, PRAHA 8 – KOBYLISY, 182 00

HIP: ING. ARCH. VÍT DUŠEK

AUTOR: ING. ARCH. VÍT DUŠEK

STAVBA:

**GERONTOLOGICKÉ CENTRUM ŠIMŮNKOVA
ROZŠÍŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE**

DATUM: 09/2022

STUPEŇ: DPS

Č. PARÉ:

REVIZE:

—

OBJEKT:

PROFESE:

ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT: JAN BOUŠKA

VYPRACOVAL: JAN BOUŠKA

ČÁST DOK.: **D.1.4.4**

DOKUMENT:

ROZVÁDĚČ R-G2


MĚŘÍTKO

—

FORMÁT: 5x A4


Č. DOKUMENTU: **10**

ROZVÁDĚČ R-G2

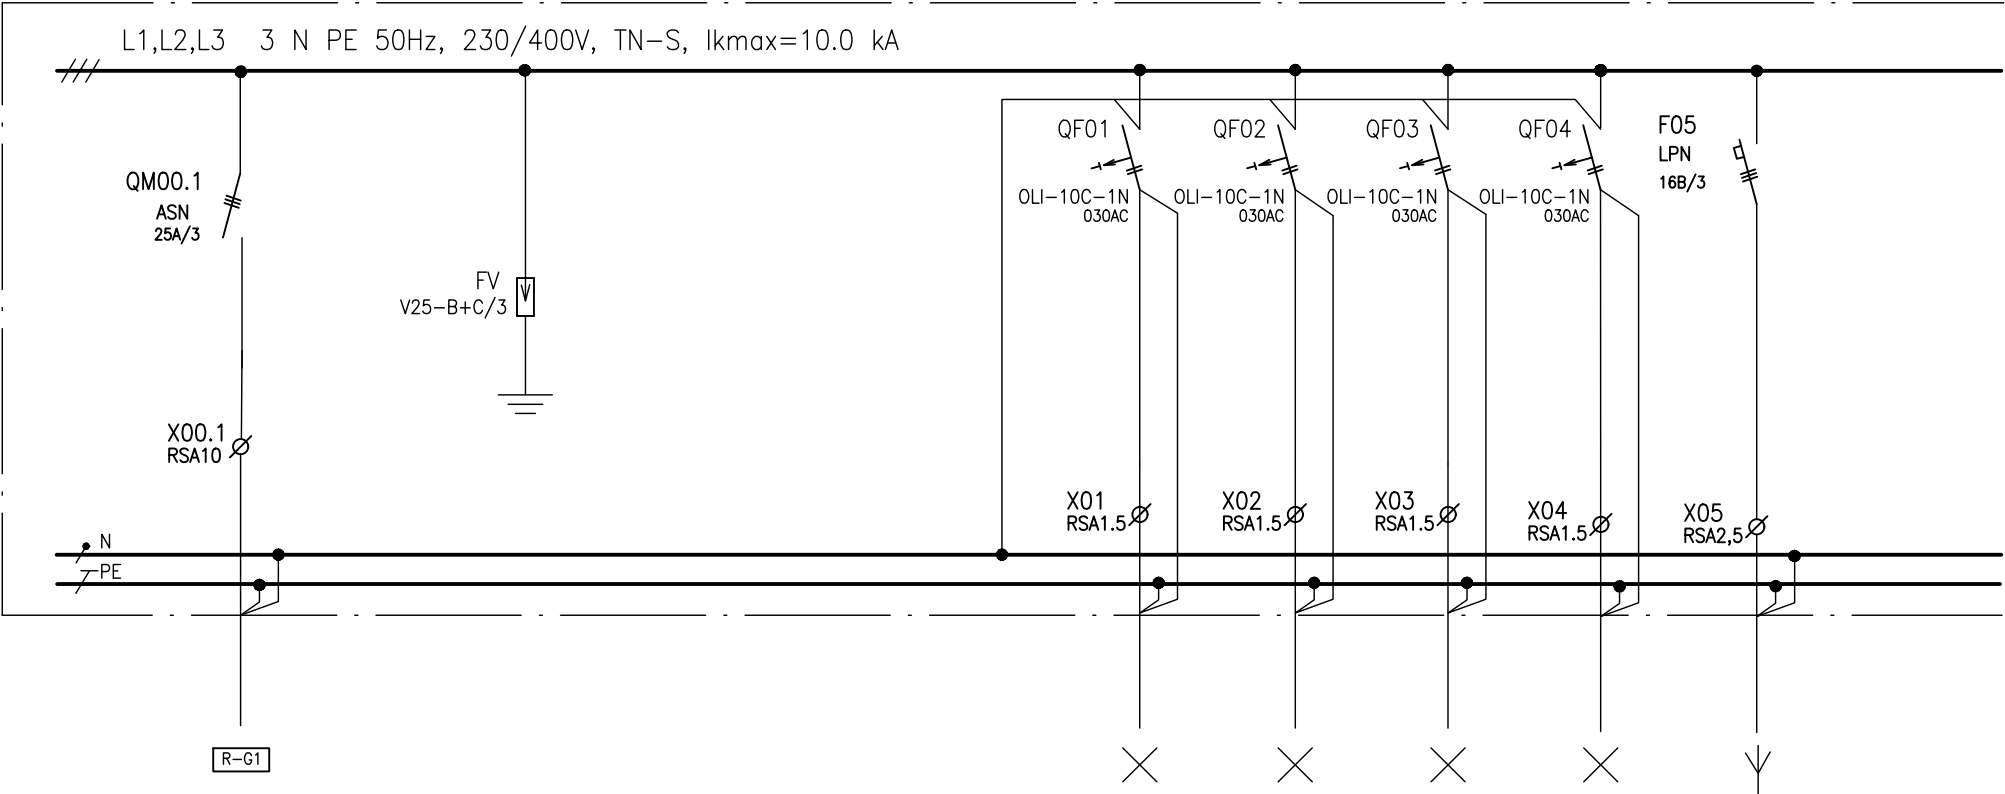

Č.vývodu :	PŘÍVOD
Název zař :	ROZVÁDĚČ
Označení :	R-G1
Typ kabelu :	CXKH-V(J) 5x10
Ozn.kabelu :	WL02
Pi [kW] :	
In[A] :	
Sekce :	
Název míst.:	PATRO 1.NP
Č.místnosti :	

01	02	03	04	05
OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	VARNÁ DESKA
SV1.21	SV1.22	SV1.23	SV1.24	SV2.24
CXKH-V(J) 5x1,5	CXKH-V(J) 3x1,5	CXKH-V(J) 3x1,5	CXKH-V(J) 3x1,5	CXKH-V(J) 5x2,5
WL1.21	WL1.22	WL1.23	WL1.24	WL2.24
10	10	10	10	
CHODBA,KANCEL.	KANCELÁŘE,WC	KANCELÁŘE,WC	KANCELÁŘE	DENNÍ MÍSTNOST
C.203,204,212	C.205-209	C.213-219	C.220,221	C.209

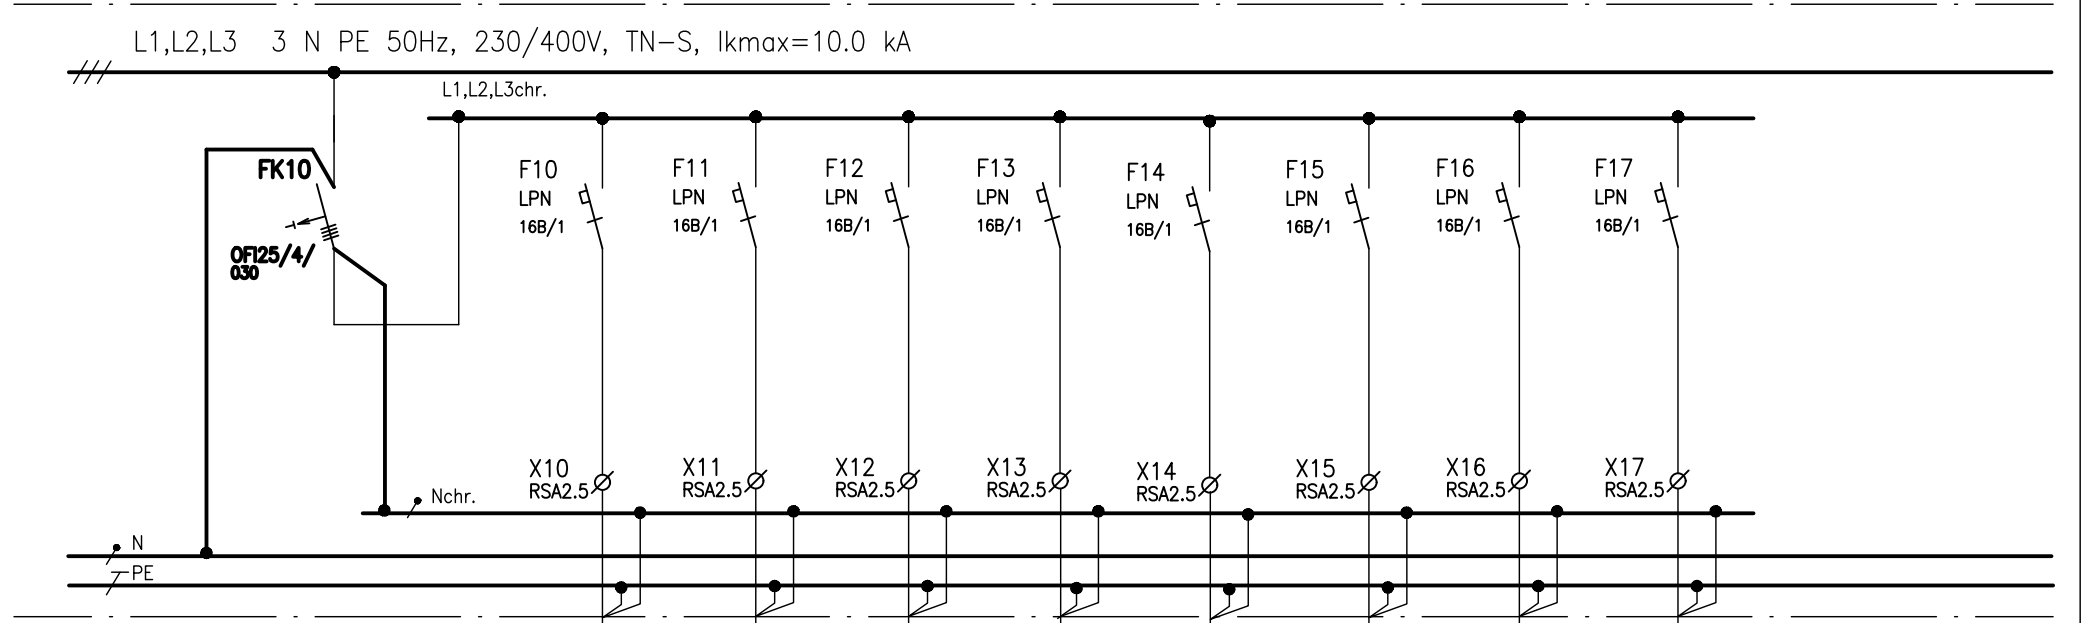

Č.vývodu :
 Název zař :
 Označení :
 Typ kabelu :
 Ozn.kabelu :
 P_i [kW] :
 I_n[A] :

10	11	12	13	14	15	16	17
ZÁS.	ZÁS.	ZÁS.	MIKROVLNKA	LINKA	LINKA	MYČKA	ZÁS.
XS2.21	XS2.22	XS2.23	XS2.25	XS2.26	XS2.27	XS2.28	XS2.29
CXKH-V(J) 3x2,5	CXKH-V(J) 3x2,5	CXKH-V(J) 3x2,5	CXKH-V(J) 3x2,5	CXKH-V(J) 3x2,5	CXKH-V(J) 3x2,5	CXKH-V(J) 3x2,5	CXKH-V(J) 3x2,5
WL2.21	WL2.22	WL2.23	WL2.25	WL2.26	WL2.27	WL2.28	WL2.29

Sekce :
 Název míst.:
 Č.místnosti :

KANCELÁŘ,CHODBA	KANCELÁŘ	DENNÍ MÍSTNOST	DENNÍ MÍSTNOST	DENNÍ MÍSTNOST	DENNÍ MÍSTNOST	DENNÍ MÍSTNOST	KANCELÁŘ
C.203,212	C.204	C.209	C.209	C.209	C.209	C.209	C.213

ROZVÁDEČ R-G2

INSTALAČNÍ ROZVÁDEČ SYSTÉMU M2000 PĚTŘADÝ VE VESTAVNÉM PROVEDENÍ
2U-16/100

OBSAHUJE: 3ks PANELU v.138mm PRO PŘÍSTROJE

1ks KRYCÍHO PANELU v.184mm

1ks KRYCÍHO PANELU v.138mm

VČETNĚ VNITŘNÍHO VYDRÁTOVÁNÍ A POMOCNÉHO MATERIÁLU

PŘÍVOD A VÝVODY HOREM

PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ EI30 DP1-S

ROZMĚRY: (š. x v. x h.)590 x 825 x 100mm

KRYTÍ: IP30

NÁPISY A POPISY: ČERNÉ

BARVA: RAL 7035