





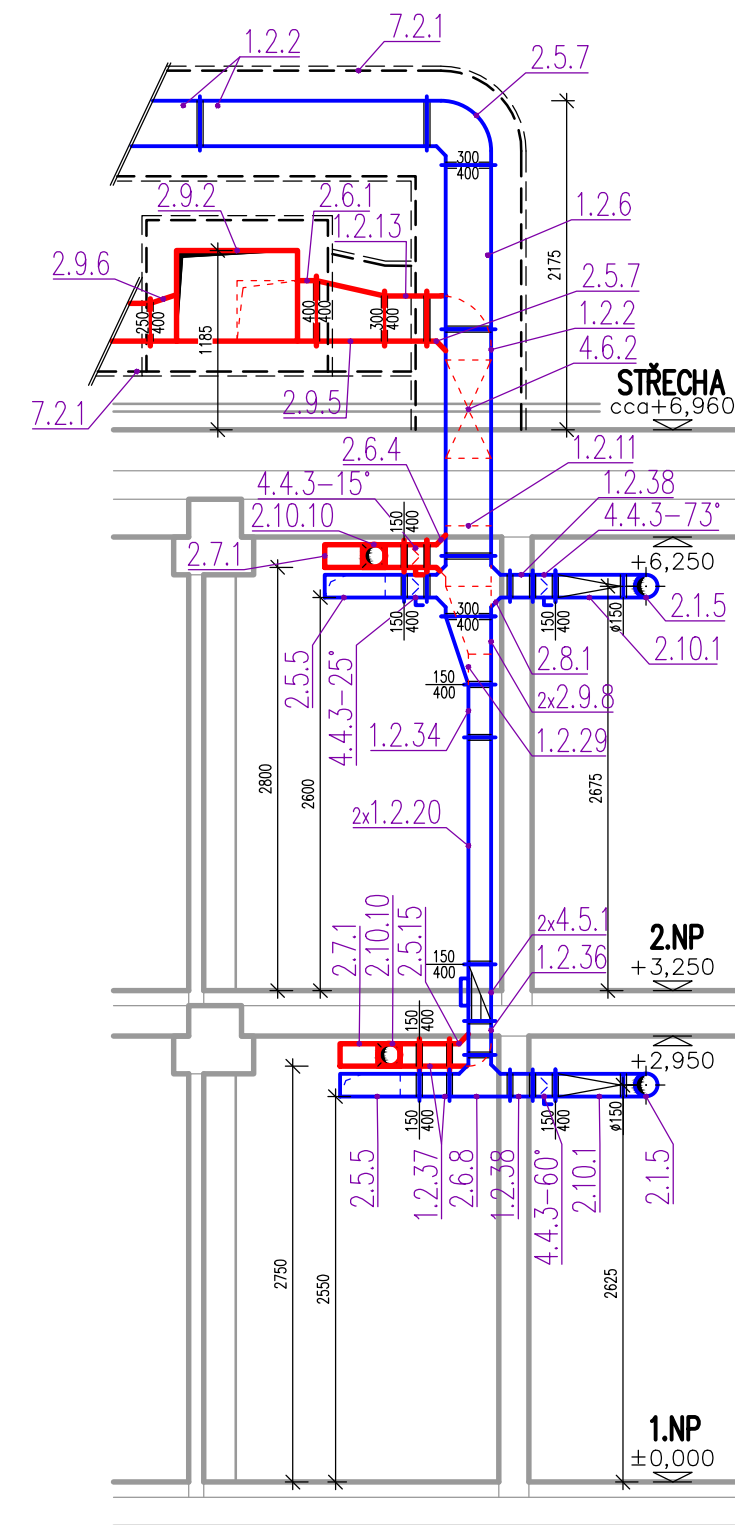

ŘEZ 3-3

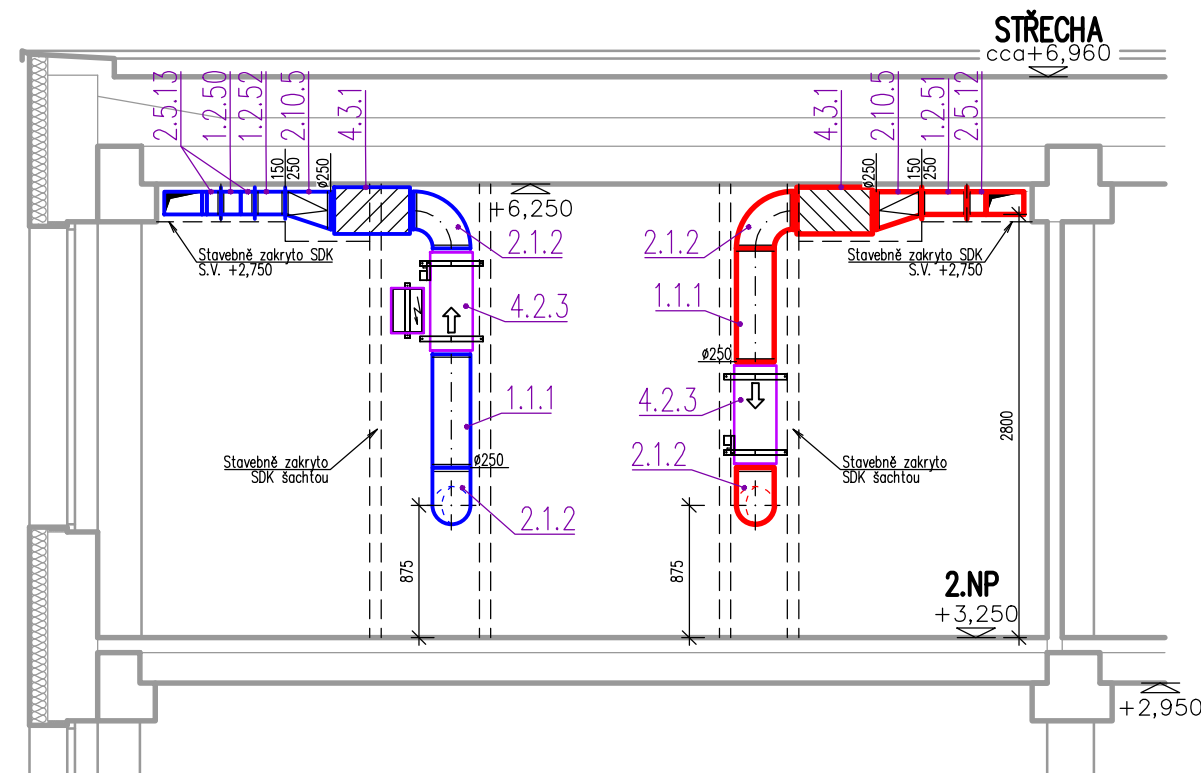

ŘEZ 4-4



LEGENDA ČAR

- | | |
|---|---|
|  | VENKOVNÍ NEUPRAVENÝ VZDUCH, ČTYŘHRANNÝ POZINK. ZÁKRYT HRDLA |
|  | ODPADNÍ VYFUKOVANÝ VZDUCH, ČTYŘHRANNÝ POZINK. ZÁKRYT HRDLA |
|  | VENKOVNÍ NEUPRAVENÝ VZDUCH, VENTILAČNÍ POTRUBÍ SPIRO/ČTYŘHRANNÉ POZINK. TROUBY |
|  | ODVODNÍ VZDUCH, VENTILAČNÍ POTRUBÍ SPIRO/ČTYŘHRANNÉ POZINK. TROUBY |
| | MINERÁLNÍ TEPELNÁ ISOLACE S HLINÍKOVÝM POLEPEM S OPLECHOVÁNÍM POZINK.
PLECHEM TL. 0,7mm, tl. 200mm |

LEGENDA PRVKŮ

- | | |
|--|--|
| | REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM |
| | JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES; DÉLKA=150mm |
| | REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU VČETNĚ ŘÍDÍCÍ SKŘÍNĚ A ROZVODNICE |
| | JM. ROZMĚR Ø200, Ø250 |
| | TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ |
| | JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES |
| | PŘECHOD KRUHOVÉHO NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ |
| | JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES |
| | POŽÁRNÍ Klapka PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SE SERVOPOHONEM |
| | JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES, DÉLKA=375mm |

POZNÁMKY

POTRUBÍ VEDENO SKRYTÉ V PODHLEDU POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
POŽÁRNÍ ELEMENTY MONTOVÁNY DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
VĚTRACÍ JEDNOTKY NA STŘECHU BUDOU DODÁNY V ROZLOŽENÉM STAVU A SMONTOVÁNY NA MÍSTĚ.
!!!VEŠKERÉ KÓTY, ROZMĚRY A POZICE NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ NEBO JAKOUKOLI VÝROBU NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ!!!
V PŘÍPADĚ PRŮCHODU VÍCE POTRUBÍ POŽÁRNÍM PŘEDEM VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 0,5m JE TŘEBA JEDNO POTRUBÍ POŽÁRNĚ IZOLOVAT.
PŘEVOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI PROSTORY JE ZAJIŠTĚN NEUZAVÍRATELNÝMI OTVORY (DVEŘNÍ MŘÍŽKY, PODŘÍZNUTÉ DVEŘE A JINÉ OTVORY).
VEŠKERÁ OBEZDŇNÁ INSTALAČNÍCH ŠACHET PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI TVR ROZVODŮ!
POTRUBNÍ STOUPAČKY PŘED PRŮCHODEM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ 2 METRY TEPELNĚ IZOLOVAT.
STOUPAČKY OD STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRUŽNĚ ODĚLIT, POTRUBÍ NA ZÁVĚSECH PRUŽNĚ ULOŽIT.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ JE TŘEBA PROVĚŘIT, ZDA JE MOŽNO OSADIT VZT ELEMENTY TAK, ABY
NEDOŠLO KE ZMĚNĚ STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ NEBO KOLIZÍ PROFESÍ.

$\pm 0,000$ = podlaha 1.NP



Průmyslová 1306/7, 10200, Praha 10

STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	Osmá správa majetku a služeb a.s. Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8			KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	par. č. 894/4	KATASTR	Kobylisy [730475]	ODP.PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.
STAVBA	Dětské skupiny Mirovická 1282/6, Praha 8 - Kobylisy			VYPRACOVAL	Ing. Čermáková H.
ČÁST				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	404-23/PP
				STUP.DOKUMENTACE	Prováděcí proj.
				DATUM - FORMÁT	09 / 2023
VÝKRES	Technika prostředí staveb			MEŘÍTKO VÝKRESU	1:50
Vzduchotechnika - Řez 3-3, Řez 4-4				ČÁST DOKUMENTACE	Č.PŘÍLOHY
				100224	
				D.4.2	07.