

TYP PROVEDENÍ: Stávající rozvodnice

PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA

VÝVOD: SHORA/ZDOLA

Rozměry: IP40/20

3NPE 400/230V 50Hz TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3,
ČSN 33 2000-7-701

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ,
OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI,
OCHRANA ZÁBRANOU,
OCHRANA POLOHOU,
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ


NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇENÁ - PROUDOVÝM CHRANIČEM

POZNÁMKA:

ÚPRAVA ČELNÍ MASKY ROZVADĚČE - POPIS NOVÝCH
PRVKŮ A AKTUALIZACE SKUTEČNÉHO SCHÉMA

ČÍSLO OV.	KABEL	PRŮŘEZ	Č. KABELU	Pi (kW)	KAM	REK.1	REK.2	REK.3
						PRAPLaSite	PRAPLaSite	PRAPLaSite
						3x2,5	3x2,5	3x2,5
						WLREK.1	WLREK.2	WLREK.2
						2,4	3,6	3,6
						Rekuperace	Rekuperace	Rekuperace

NOVÉ PRVKY

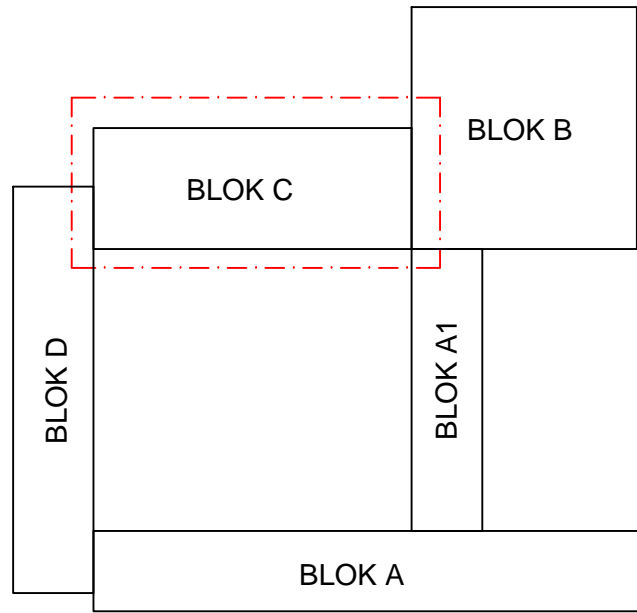

Legenda

- Rozvaděč NN
- Zásuvka 230V/16A; IP20
- Vývod dle popisu

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI,
OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA
DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇENÁ - PROUDOVÝM CHRANIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

±0 = 272,0 (BPV)

Tato dokumentace je duševním
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:	
Č. ZAKÁZKY: 24-017	PARÉ:
DATUM: 13/02/2025	
MĚŘÍTKO: A1	
FORMÁT: 175	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
ABCD STUDIO projekty a povolení staveb	
Ing. Pavel HROCH ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: Ing. Pavel HROCH ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Karel KREISA	
VYPRACOVAL: Ing. Leoš KALHA	
INVESTOR: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY	
STAVBA: Rekupační větrání objektu Svidnická 506/1 Svidnická 506/1, 181 00 Praha 8- Troja	
ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
ELEKTROINSTALACE	D.1.4.g
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
PŮDORYS 3.NP - BLOK C	D.1.4.g.7