

TYP PROVEDENÍ: Stávající rozvodnice

PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA

VÝVOD: SHORA/ZDOLA

Rozměry: IP40/20


3NPE 400/230V 50Hz TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3,
ČSN 33 2000-7-701

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ,
OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI,
OCHRANA ZÁBRANOU,
OCHRANA POLOHOU,
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM OHRANIČEDEM

POZNÁMKA:

ÚPRAVA ČELNÍ MASKY ROZVADĚČE - POPIS NOVÝCH
PRVKŮ A AKTUALIZACE SKUTEČNÉHO SCHÉMA

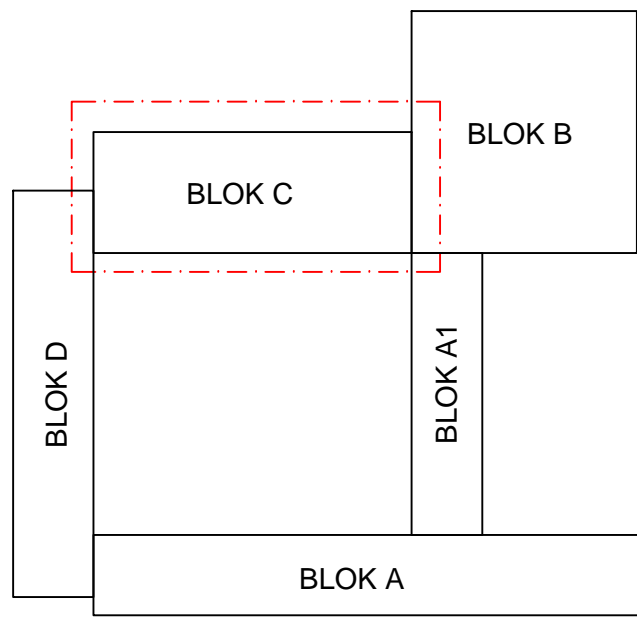

±0 = 272,0 (BPV)

Tato dokumentace je duševním
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:	
Č. ZAKÁZKY: 24-017	PARÉ:
DATUM: 13/02/2025	
MĚŘÍTKO: A1	
FORMÁT: 175	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
ABCD STUDIO projekty a povolení staveb	
ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
Ing. Pavel HROCH ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Karel KREYSA	
VYPRACOVAL: Ing. Leoš KALBA	
INVESTOR: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8	

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
A PRO PROVEDENÍ STAVBY

STAVBA: Rekuperační větrání objektu Svidnická 506/1
Svidnická 506/1, 181 00 Praha 8- Troja

ČÁST DOKUMENTACE: ELEKTROINSTALACE
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - BLOK C

Č. ČÁSTI: D.1.4.g
Č. VÝKRESU: D.1.4.g.2

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI,
OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA
DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM OHRANIČEDEM
- OCHRANNÝM POSUPOVÁNÍM

Legenda

— Rozvaděč NN
— Zásuvka 230V/16A; IP20
— Vývod dle popisu