

STOP TLAČÍTKO ZAPOLIT NA SPINACÍ KONTAKT S ARETACÍ

TLAČÍTKO VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ
FUNKČNÍCH PŘI POŽÁRU


TLAČÍTKO VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ
BEZ FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

TOTAL STOP

CENTRAL STOP

RS01.1

RS01.1

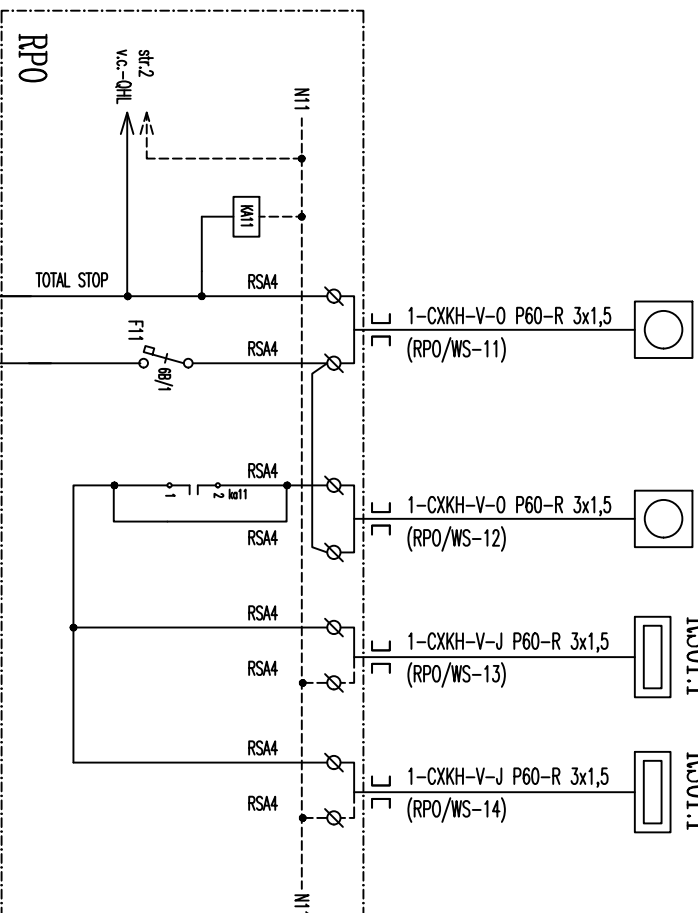

UPS ASTTP PS 5kVA/3f – 45min.

		Datum	03/2017	Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 U Smýčiny 2 Pana 8, PSC: 180 00	Stavba: Základní a mateřská škola Petra Strozilino, Nový učebnový pavilon Za invalidovnu 3, Pana 8, Karlín	Dokumentace pro provedení stavby		Číslo výkresu:	
		Výprac.	V/1, Zvolánek			Rozvaděč RPO		Strana: 3	
		Schvál.	Formát			Stránka: 3			
Změna	Datum	Jméno	AutoCAD LT 2011						