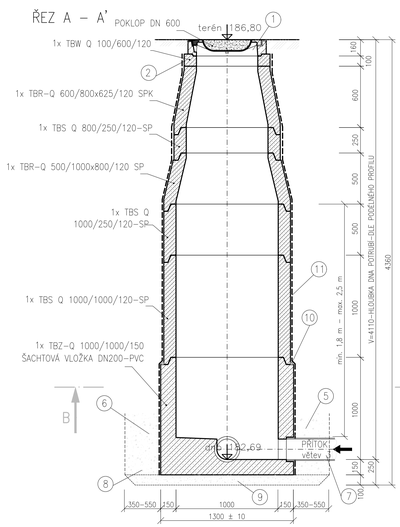


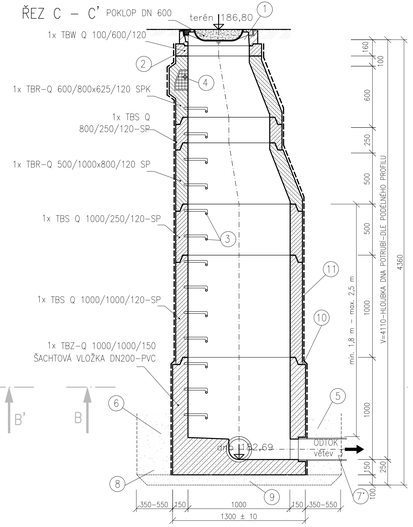





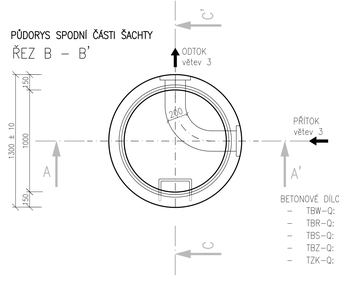


| Č. ŠACHTY | SCHÉMA ŠACHTY | KÓTA TERÉNU | KÓTA POKLOPU | KÓTA DNA POTRUBÍ | VÝŠKA ŠACHTY (POKLOP – DNO) | ŠACHTOVÉ DNO | | | | SKRUŽE SE STUPADLY | | | | PŘECHODOVÁ SKRUŽ KÓNUS | | ZÁKRYTOVÁ DESKA | VYROVNÁVACÍ PRSTENCE | | | | | | | | | POKLOP S RÁMEM | POKLOP S RÁMEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Začátek 1000/1000/245 H=1000 mm | TBZ–Q 1000/1000/150 HA=1000 mm ŠACHTOVÁ VLOŽKA DN200 PVC | TBZ–Q 1000/800/150 HA=800 mm | TBZ–Q 1000/700/150 HA=700 mm | TBZ–Q 1000/500/150 H=500 mm | TBS–Q1000/250/ /120–SP | TBS–Q1000/500/ /120–SP | TBS–Q1000/1000/ /120–SP | TBS–Q800/250/ /120–SP | TBR–Q 625/800x625/120 SPK | TBR–Q 625/1000x800/120 SP | TZK–Q 200/1000x800/KK | TBW–Q120/600/120 | TBW–Q100/600/120 | TBW–Q80/600/120 | TBW–Q60/600/120 | TBW–Q40/600/120 | TBW–Q100/800/120 | TBW–Q80/800/120 | TBW–Q60/800/120 | | |
| | | m n. m. | m n. m. | m n. m. | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RŠ | | 186,80 | 186,80 | 182,69 | 4,11 | - | 1 KS | - | - | - | 1 KS | - | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | - | - | 1 KS | - | - | - | - | - | - | 1 KS | 1 KS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zat. D 400 DN600 H=100 mm | zat. D 400 DN800 H=100 mm |

# VSTUPNÍ PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA PRO DN 200 – PVC
# ŠACHTA RŠ

| LEGENDA : | |
|---|---|
| 1 | ŠACHTOVÝ POKLOP PRO VSTUPNÍ ŠACHTY Z TVÁRNÉ LITINY DN600 S KLOUBEM PODSTOKOU PROTISMYKOVÝM/NEMU UZAVŘEN (S ARETACÍ – ZABLOKOVÁNÍ), ODVĚTRÁNÍM A MOŽNOSTÍ OSAZENÍ ZÁMKU TŘÍDA D 400 – ČSN–EN 124. (max.př.špustná zatížení 40 t) |
| 2 | VYROVNÁVACÍ DÍLCE (PRSTENEC) |
| 3 | OCELOVÁ ŽEBŘÍKOVÁ STUPADLA DO ŠACHET S PE POVLAKEM (součást rovných skruží ) |
| 4 | LITINOVÉ KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET ( součást přechodových skruží ) |
| 5 | ZPĚTNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH DO 250 mm SE ZHUTNĚNÍM 95% Proctor |
| 6 | OBSYP POTRUBÍ ZE ŠTĚRKOPÍSČITÉ ZEMINY ZRNITOSTI max. 22 mm HUTNĚNÝ |
| 7' | KANALIZAČNÍ TROUBA – DN 200 mm – PVC – PŘÍTOK |
| 7 | KANALIZAČNÍ TROUBA – DN 200 mm – PVC – ODTOK |
| 8 | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 100–150 mm ZRNITOSTI max. 22 mm HUTNĚNÝ |
| 9 | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 100–200 mm ZRNITOSTI max. 22 mm HUTNĚNÝ |
| 10 | PLASTICKÝ TMEL + OBETONOVÁNÍ BETONEM C12/15 |
| 11 | IZOLACE PROTI VODĚ – 1x PENETRAČNÍ NÁTĚR, 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR |

POZN.:
– BETONOVÉ DÍLCE KANALIZAČNÍCH ŠACHET dle ČSN EN 1917 (Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu) –TLOUŠŤKA STĚNY 120 mm
– VNĚJŠÍ POVRCH DÍLCŮ OPATŘEN PENETRAČNÍM NÁTĚREM (ochrana proti působení podzemní vody)

BETONOVÉ DÍLCE:-
- TBW–Q: VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
- TBR–Q: PŘECHODOVÁ SKRUŽ (KÓNUS)
- TBS–Q: ŠACHTOVÁ SKRUŽ
- TBZ–Q: ŠACHTOVÉ DNO
- TZK–Q: PŘECHODOVÁ DESKA

| Index: | Datum: | Změny: | Vypracoval: |
|---|---|---|---|
| Rev. C | ... | ... | ... |
| Rev. B | ... | ... | ... |
| Rev. A | ... | ... | ... |

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv


d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz


| | | | |
|---|---|---|---|
| Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Mikuláš DANÍK | Odpovědný projektant: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. | Vypracoval: Ing. Roman ADAGUZHYEV | |
| MÍ (OÚ): Praha | Kraj: Hl. m. Praha | Datum: | 06/2024 |
| Investor: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň 180 00 | | Stupeň: | DPS |
| Zakázka: Základní a mateřská škola Petra Strozziho Nový učebnový pavilon | | Číslo zakázky: | 3698 |
| | | Měřítko: | 1 : 20 |
| | | Počet formátů A4: | 6 x A4 / Č. kopie: |
| Obsah: SO 12 Nakládání s dešťovými vodami VZOROVÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ ŠACHTY | | Číslo přílohy: D12 07 | Revize: - |

D12 07 - VZOROVÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ ŠACHTY.DWG